

ALIVIADERO

30 S 306623 4176828

Precisión: 2m



29/9/21
11:37

30 S 306624 4176833


Precisión: 4m



29/9/21
11:37

30 S 306611 4176823


Precisión: 3m

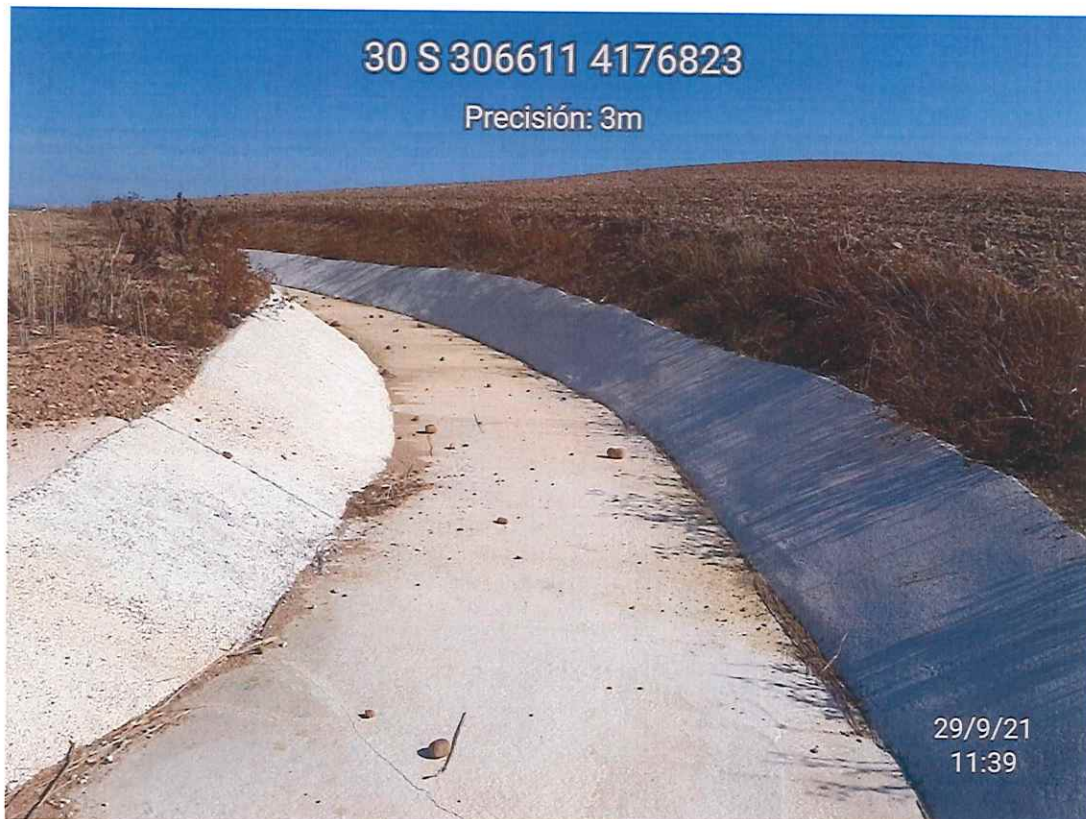

29/9/21
11:39

30 S 306619 4176840


Precisión: 4m

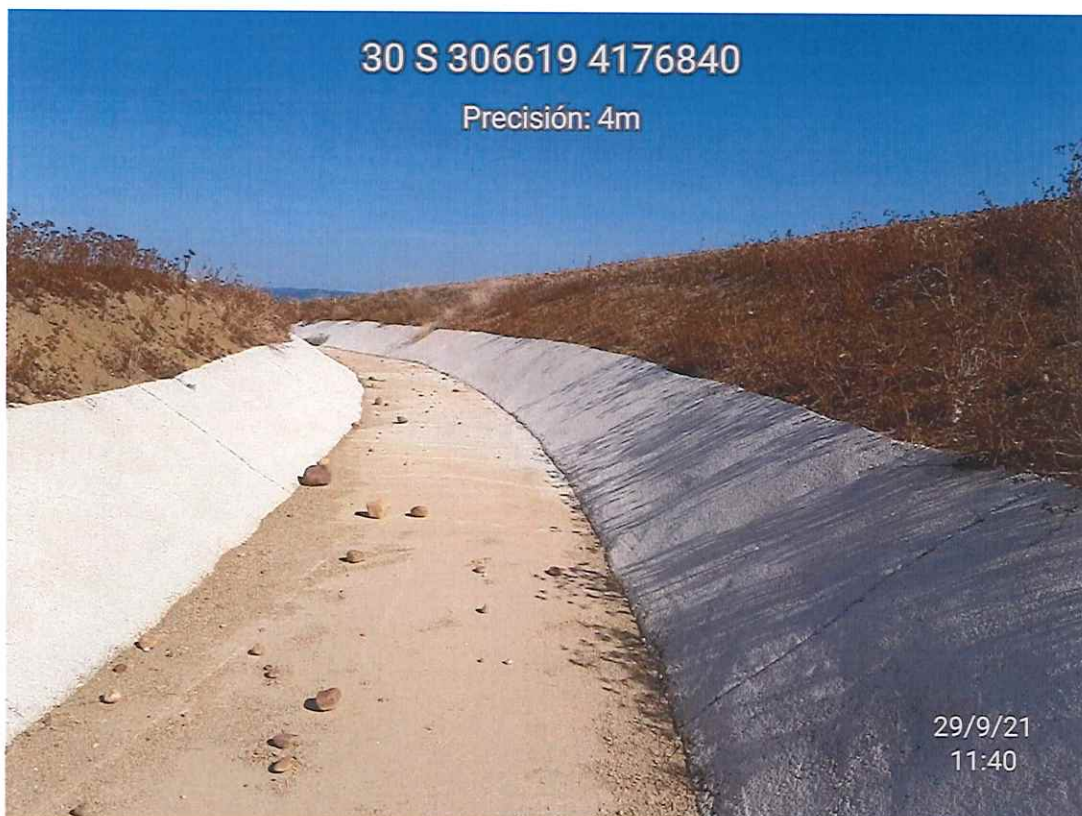

29/9/21
11:40

30 S 306618 4176849

Precisión: 3m

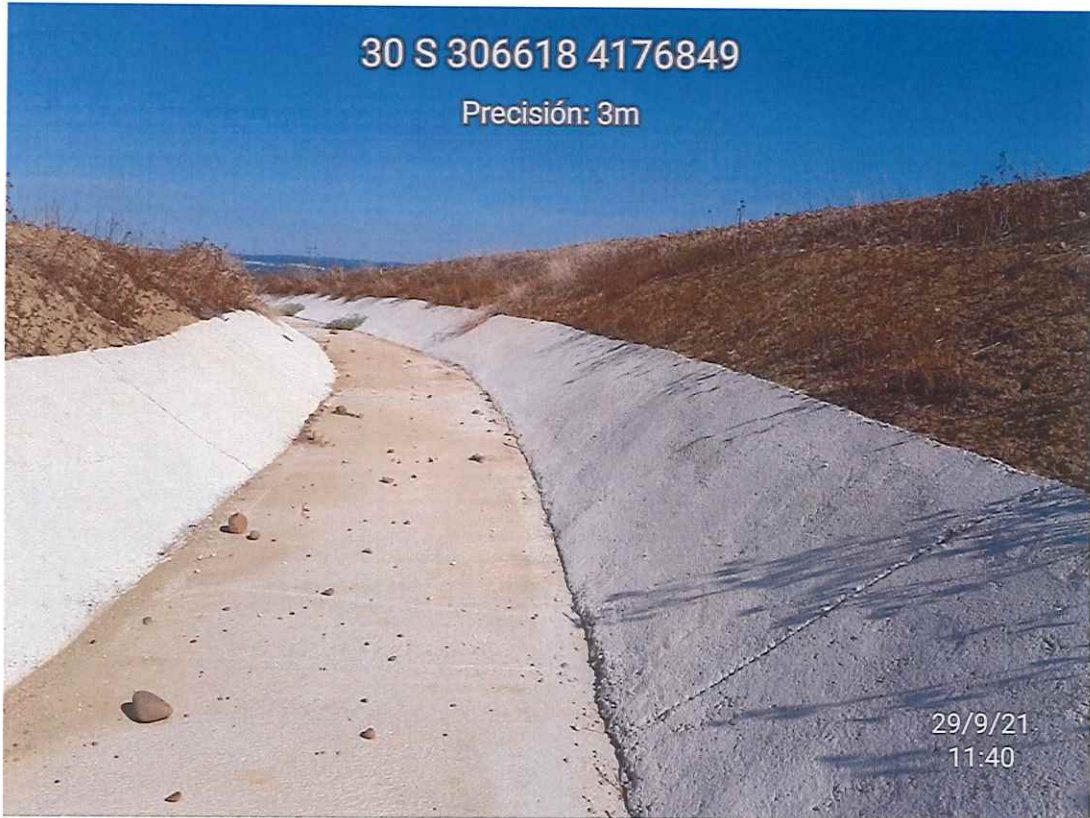


30 S 306617 4176865

Precisión: 4m



30 S 306613 4176865

Precisión: 15m

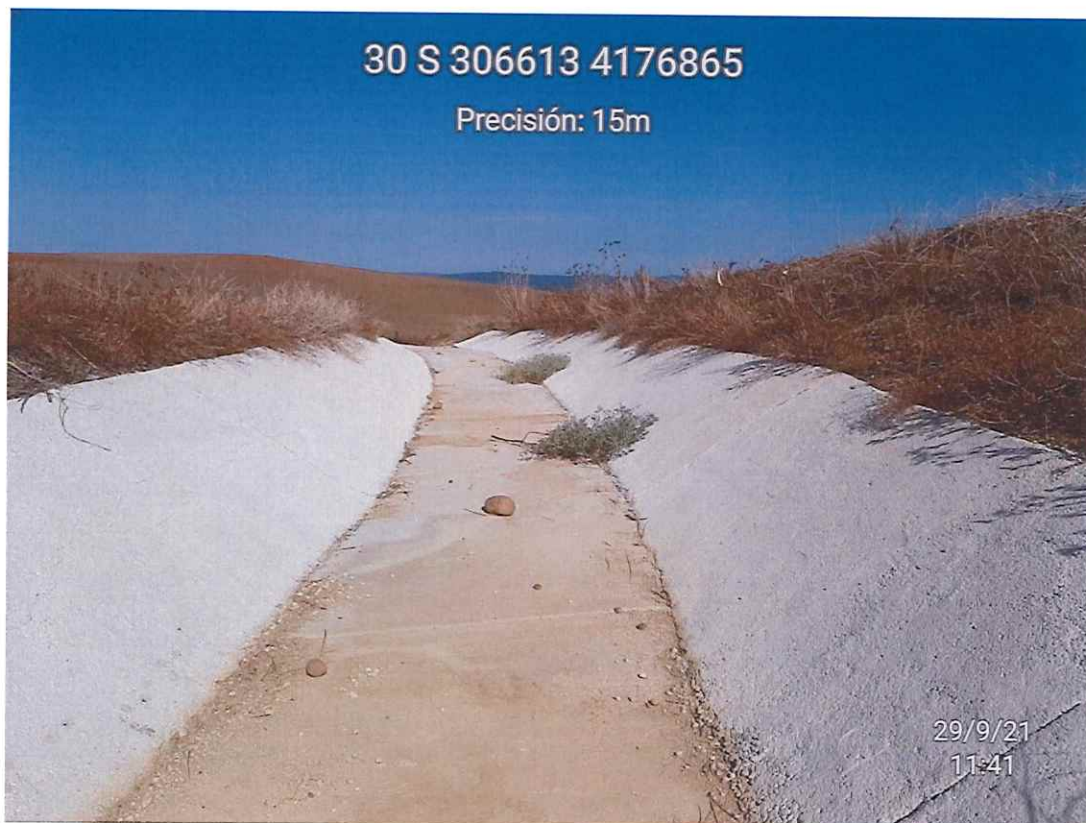


30 S 306606 4176880

Precisión: 3m





MINISTERIO
PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA

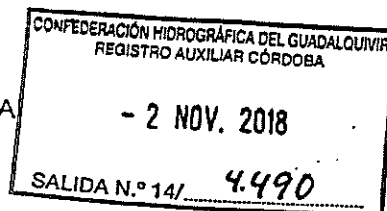

CONFEDERACIÓN
HIDROGRÁFICA DEL
GUADALQUIVIR, O.A.

COMISARÍA DE AGUAS

O F I C I O

S/REF.
N/REF. 14049 0927 2004 11 (O-120/01-CO)
FECHA 02 de noviembre de 2018
ASUNTO Notificación de resolución

EMQ/DCD

BARTOLOMÉ SILVERIO MARTÍNEZ
LÚQUE
Apartado de Correos, nº 51
LA CARLOTA
14100 - CÓRDOBA

Con fecha 31 octubre 2018, el Presidente de esta Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, en el expediente de la referencia, ha emitido la resolución que se acompaña.

Por el presente se procede a notificarle el contenido de dicha resolución, para su conocimiento y efectos oportunos.

Se le informa que, de acuerdo con lo expresado en la referida resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de reposición ante esta Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, en el plazo de UN (1) MES a partir del día siguiente al de la notificación o publicación del acto, o ser impugnado directamente en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el plazo de DOS (2) MESES a partir del día siguiente al de la notificación o publicación del acto ante la Sala correspondiente de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía según el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

EL INGENIERO JEFE DEL SERVICIO
DE ACTUACIONES EN CAUCES



Fdo.: Rafael Poyato Salamanca

<http://www.chguadaquivir.es>

Avda del Brillante, 57
14071 - Córdoba
TEL: 957 76 85 79
FAX: 957 76 87 97



MINISTERIO
PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA

CONFEDERACIÓN
HIDROGRÁFICA DEL
GUADALQUIVIR, O.A.
ZONA DE CÓRDOBA
Servicio de Actuaciones en
Cauces

Sevilla, a
N/R: 14049 0927 2004 II
O-120/01-CO

Sr. Presidente de esta
Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir.
SEVILLA

ASUNTO: Solicitud de Autorización de aprovechamiento de aguas pluviales mediante balsa de almacenamiento en finca Vallehermoso, en la parcela 136 del polígono 5, en el t.m. de Palma del Río Provincia de Córdoba.

Examinado el expediente de la referencia, instado por D. Josefa Luque Laredo con N.I.F. 30.775.880 V, Bartolomé Silverio Martínez Luque con N.I.F. 52.247.996T y Juan Jesús Martínez Luque con N.I.F. 30.820.661-V domicilio a efectos de notificación en C/ Marqués de Santillana nº 2, Apto Correos 51 14100 La Carlota (Córdoba), para el objeto arriba expresado, se ha comprobado que la solicitud cumple con las condiciones legales establecidas en el Art. 54.1 del Texto Refundido de la Ley de Aguas y Art. 84 y siguientes del Reglamento del Dominio Público Hidráulico aprobado por Real Decreto 849/1986 de 11 de abril y vistos los antecedentes y fundamentos de derecho siguientes:

ANTECEDENTES

PRIMERO.- Que la solicitud formulada consiste en la construcción de una balsa de almacenamiento para aprovechamiento de aguas pluviales, en la parcela 136, del polígono 5, finca Vallehermoso, en el Término Municipal de Palma del Río, Provincia de Córdoba.

El volumen de almacenamiento máximo disponible de la balsa proyectada es de 198.863 m³ y la altura del dique desde coronación a cimientos en el talud exterior es de 7,95 metros.

La balsa proyectada se encuentra situada fuera de las Zonas de Protección (Zona de Policía y Zona de Servidumbre) de cauces públicos.

El uso que se pretende del agua embalsada, según la documentación presentada, es el riego por goteo de olivar en una superficie de 56 ha., y cítricos en 25 ha en la parcela 136, del polígono 5, del término municipal de Palma del Río (Córdoba).

SEGUNDO.- Que con la solicitud se presentó documentación técnica descriptiva de la actividad, redactada por técnico competente, incluyendo cálculo de estabilidad de taludes y cálculo estructural de la presa.

Los datos físicos de la cuenca son:

- Superficie de cuenca = 1,6084 Km².
- Coeficiente escorrentía = 0,2
- Pluviometría anual = 623,0 mm

<http://www.chguadalquivir.es> de 7

Avda. del Brillante, 57
14012-Córdoba
TEL: 957 768 579
FAX: 957 768 797

Información de Firmantes del Documento

POYATO SALAMANCA, RAFAEL
PAEZ LANDA, JOAQUIN
RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, ALEJANDRO
LLUCH PEÑALVER, JUAN

31/10/2018 07:16(UTC)



URLs de validación:

<https://sede.mapama.gob.es>
<https://firma.chguadalquivir.es/gestorcsv>

CSV : MA0010YRWU0EB98NZDA20NVGHBX7V9FI2P

Página 1 de 8



- Aportación Anual: 199.552 m³

Las CARACTERÍSTICAS DE LA BALSA según la documentación aportada, son:

- Ubicación: polígono 5, parcela 136 del T.M. de Palma del Río (Córdoba).
- Coordenadas UTM (ETRS89): X=306.498 Y=4.176.827
- Clasificación: Pequeña Balsa
- Tipología: Materiales sueltos
- Longitud de coronación = 227,92m.
- Anchura de coronación = 5 m.
- Altura de muro = 7,95 m.
- Talud interior = 3,26H/1V.
- Talud exterior = 3,26H/1V.
- Aliviadero: Labio fijo L 2m.
- Cota aliviadero: 105,85
- Resguardo: 2,75 m

TERCERO.- Que la solicitud SI ha sido sometida a Información Pública en base al artículo 52 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico no habiéndose presentado alegaciones.

CUARTO.- Tras comprobación en los Sistemas de Información Cartográfica disponibles en este Organismo, se informa que los datos de la documentación aportada junto a la solicitud, concuerdan sensiblemente con la realidad, comprobándose que la ubicación de la Presa de almacenamiento no afecta al Dominio Público Hidráulico, ya que no existen evidencias que el cauce que alimenta a la presa se pueda catalogar como público.

QUINTO: Que se aporta Propuesta de Clasificación en función del riesgo potencial que pudiera derivarse de la posible rotura o funcionamiento incorrecto, (Categoría C), al tener más de 5,00 metros de altura máxima entre coronación y cimientos, y una capacidad de embalse de 199.552 m³, quedando por tanto obligado a cumplir con el artículo 367.1 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico modificado por el R.D. 9/2008 de 11 de Enero.

SEXTO: Que se ha comprobado la titularidad de la finca destino del aprovechamiento de aguas pluviales, correspondiendo la misma al solicitante (Polígono 5, Parcela 136), y se ha comprobado que la balsa solicitada se encuentra en el interior de la finca destino del aprovechamiento de aguas pluviales.

SEPTIMO: Así mismo se ha comprobado que los caudales y dotaciones solicitados se ajustan a lo establecido en el Plan Hidrológico de Cuenca para el tipo de uso que se dará al agua (SOLO Y EXCLUSIVAMENTE uso para riego de olivar y cítricos)

Información de Firmantes del Documento

POYATO SALAMANCA, RAFAEL
PAEZ LANDA, JOAQUIN
RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, ALEJANDRO
LLUCH PEÑALVER, JUAN

31/10/2018 07:16(UTC)





FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO: Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 54.1 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas, "El propietario de una finca puede aprovechar las aguas pluviales que discurren por ella y las estancadas, dentro de sus linderos, sin más limitaciones que las establecidas en la presente Ley y las que se deriven del respeto a los derechos de tercero y de la prohibición del abuso del derecho."

Que en el caso presente, a la vista de la documentación que obra en el expediente y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la emisión de informe del Técnico del Servicio de Actuaciones en Cauces de la Comisaría de Aguas, viene a corroborar que el aprovechamiento cumple con las condiciones legales.

Es por ello, que se puede amparar las obras bajo la figura recogida en el Art. 54.1 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas.

Esta Comisaría de Aguas en uso de las facultades otorgadas por el art. 4º punto 2º del Real Decreto 1821/1985 de 1 de agosto, propone que por la Presidencia de esta Confederación se acuerde:

- **AUTORIZAR** a D. Josefa Luque Laredo con N.I.F. 30.775.880 V, Bartolomé Silverio Martínez Luque con N.I.F. 52.247.996T y Juan Jesús Martínez Luque con N.I.F. 30.820.661-V al aprovechamiento de aguas pluviales mediante balsa para riego de olivar y cítricos, en finca Vallehermoso, en la parcela 136 del polígono 5, en el t.m. de Palma del Río Provincia de Córdoba.
- **INSCRIBIR EN EL REGISTRO DE AGUAS** este aprovechamiento de aguas pluviales, como uso privativo por disposición legal, que recoge el actual Texto Refundido de la Ley de Aguas, en su artículo 54, en base a las siguientes características:

CARACTERÍSTICAS DE LA BALSA:

| | |
|---|-------------|
| Altura total entre coronación y cimientos | 7,95 metros |
| Altura entre vertedero y cimientos | 5,20 metros |
| Aliviadero | Gravedad |
| Talud exterior | 3,26 H/1V |
| Talud interior | 3,26 H/1V |
| Ancho de coronación | 5 metros |
| Capacidad Máxima | 199.552 m3 |

<http://www.chguadalquivir.es>

3 de 7

Avda. del Brillante, 57
14012-Córdoba
TEL: 957 768 579
FAX: 957 768 797

Información de Firmantes del Documento

POYATO SALAMANCA, RAFAEL
PAEZ LANDA, JOAQUIN
RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, ALEJANDRO
LLUCH PEÑALVER, JUAN

31/10/2018 07:16(UTC)



URLs de validación: <https://sede.mapama.gob.es>
<https://pfirma.chguadalquivir.es/gestorcsv>

CSV: MA0010YRWU0EB98NZ0A20NVGHXB7V9FI2P

Página 3 de 8



| | |
|--|-----------------------|
| Resguardo | 2,75 metros |
| Clasificación frente al riesgo potencial | Categoría C |
| Coordenadas UTM ETRS89 de la balsa | X=306.498 Y=4.176.827 |

CARACTERÍSTICAS DEL APROVECHAMIENTO:

CORRIENTE: Vaguada interior de la finca, aguas pluviales
CLASE DE APROVECHAMIENTO: Aprovechamiento Pluviales Riego Olivar y cítricos
NOMBRE DEL USUARIO: Josefa Luque Laredo, Bartolome Silverio Martínez Luque, Juan Jesús
Martínez Luque
LUGAR Y TM DE LA TOMA: Palma del Río
CAUDAL: 0,0057 m³/s
VOLUMEN TOTAL MÁXIMO ANUAL: 199.552 m³/año
SUPERFICIE REGABLE: 81 Ha

CONDICIONES PARTICULARES:

- 1) La actuación no podrá iniciarse sin previa comunicación por escrito al Servicio de Actuaciones en Cauces de este Organismo en Córdoba, (sito Avda. Brillante 57 - 14012 Córdoba) de la fecha de inicio y finalización de los trabajos.
- 2) La superficie regable debe ajustarse para coincidir con la capacidad de la balsa (199.552 m³).

CONDICIONES ESPECÍFICAS:

- 1) La disponibilidad de caudales no queda en absoluto garantizada, al tratarse de un aprovechamiento de aguas pluviales interiores en la finca. La disponibilidad depende única y exclusivamente del régimen pluviométrico en la finca y en las cuencas interiores que van a aprovecharse, la justificación de la disponibilidad de caudales aportada en el proyecto técnico se ha hecho en base a estudios estadísticos, basados en el régimen pluviométrico declarado en el proyecto, y de ningún modo garantiza caudal distinto al estrictamente procedente de la precipitación. La administración hidráulica competente, no se hará responsable de la falta de caudales que pudiera derivarse de un defecto en la elaboración de los estudios sobre pluviometría en la zona ni se compromete de ningún modo a sustituir las aguas pluviales interiores de la finca por otras de distinta procedencia a la estrictamente pluvial. La indisponibilidad de caudales no conllevará indemnización alguna a favor del titular del aprovechamiento por parte de la administración hidráulica competente.
- 2) Al tratarse de una obra en terrenos privados y el uso del agua no es objeto de concesión, será responsabilidad única del titular de la balsa la seguridad de la misma, así como su perfecto estado, por lo que en caso de daños a personas o bienes provocados por inundación, la administración hidráulica competente no será responsable de los mismos, no habiendo lugar a indemnización de ningún tipo.
- 3) En el caso de que expresamente lo ordene la administración hidráulica competente, el titular de la balsa vendrá obligado a descambalsar parcial o totalmente el agua almacenada en la misma siguiendo el plan de descambalsar que se le imponga.

Información de Firmantes del Documento

POYATO SALAMANCA, RAFAEL
PAEZ LANDA, JOAQUIN
RODRIGUEZ GONZÁLEZ, ALEJANDRO
LLUCH PEÑALVER, JUAN

31/10/2018 07:16(UTC)





- 4) El titular de la balsa vendrá obligado a cumplir las normas establecidas en el título VII del Reglamento del Dominio Público Hidráulico RD 849/1986 de 11 de Abril, añadido por el R.D 9/2008 de 11 de Enero.
- 5) El titular sólo puede aprovechar única y exclusivamente las aguas de lluvia. Si se constata en visita de inspección que la balsa tiene entradas con tuberías fijas ó móviles ó bombeos desde pozos o de procedencia distinta a la proyectada podrá dictarse resolución de revocación de esta autorización sin perjuicio de las demás sanciones que se deriven del incumplimiento de este condicionado.
- 6) El peticionario viene obligado a instalar un limnómetro o escala que indique en todo momento el volumen almacenado en la balsa. Asimismo deberá controlar y anotar los niveles de la balsa mensualmente en un documento operativo, que deberá mostrar a los Servicios de Control y Vigilancia del Dominio Público Hidráulico de la administración hidráulica competente, a requerimiento de estos. Deberá instalar pluviómetro de recogida en la finca y tomar los datos mensualmente de precipitación real en mm, y anotarlos en el documento operativo, que podrá ser requerido por los Servicios de Control y Vigilancia de la administración hidráulica competente, para la comprobación de que la explotación cumple con los condicionados de esta autorización.

- 7) Deberá instalar contador volumétrico en las tomas desde la balsa. El modelo del contador deberá tener vigentes los siguientes certificados:

1. Certificado de homologación expedido por organismo oficial.
2. Certificado de verificación o calibración primitiva expedido por organismo oficial o laboratorio acreditado oficialmente.

El contador totalizará los volúmenes utilizados y estará dotado de dispositivo que asegure la fiabilidad de la medida, resultando imposible su alteración, evitando el borrador (queda prohibido la instalación de contadores con botones o mandos de puesta a "cero") y la cuenta regresiva de los volúmenes totales acumulados.

El contador se instalará en la tubería de impulsión lo más cerca posible del punto de toma respetando las distancias fijadas por el fabricante para su correcto funcionamiento debiendo remitir a la administración hidráulica competente sus características técnicas y de montaje. En el caso de instalación de riego con goteo, con equipo de filtrado se podrá instalar después de este siempre que sea del tipo Woltmann o similar, pudiéndose instalar un contador para cada sector de riego, siempre que la tubería de salida del equipo de filtrado sea única.

El titular de esta autorización accederá a que en cualquier momento personal de la administración hidráulica competente inspeccione y tome lectura del contador.

En casos de avería, funcionamiento incorrecto, sustitución, etc. del contador lo pondrá inmediatamente en conocimiento de la administración hidráulica competente, quedando prohibida su manipulación sin previa autorización del mismo.

- 8) En caso de que cambien los riesgos que pudieran desprenderse de una rotura o funcionamiento incorrecto de la balsa aquí autorizada, ya sea por causas propias o ajenas al mismo (modificación en los usos urbanísticos, ó en las vías de comunicación aguas abajo de la balsa), o por un cambio en la legislación vigente, el titular de la balsa vendrá obligado a solicitar una nueva clasificación y registro de la misma.
- 9) En caso de daños en las actuaciones solicitadas por la fuerza de las avenidas, este Organismo NO será responsable de los mismos, no habiendo lugar a indemnización de ningún tipo.
- 10) Se entiende como titular del aprovechamiento al dueño del predio, tal y como recoge el artículo 84 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico RD 849/1986 de 11 de Abril. El titular vendrá obligado a dejar libre acceso en cualquier momento a los técnicos de la administración hidráulica competente u organismo que

<http://www.chguadalquivir.es>

5 de 7

Avda. del Brillante, 57
14012-Córdoba
TEL: 957 768 579
FAX: 957 768 797

Información de Firmantes del Documento

POYATO SALAMANCA, RAFAEL
PAEZ LANDA, JOAQUIN
RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, ALEJANDRO
LLUCH PEÑALVER, JUAN

31/10/2018 07:16(UTC)



URLs de validación:

<https://sede.mapama.gob.es>
<https://pfirma.chguadalquivir.es/gestorctsv>

CSV: MA0010YRWU0EB98NZ0A20NVGHBX7V9F12P

Página 5 de 8



actúe en el ejercicio de sus competencias en materia de protección civil, comprometiéndose a adoptar las medidas que pudieran imponerse para evitar en situaciones excepcionales una posible rotura que pudiera causar daños a vidas humanas, a bienes de terceros o al dominio público hidráulico.

- 11) El titular del aprovechamiento comunicará a la administración hidráulica competente, los datos de contacto de la persona física ó jurídica que ejerza las labores de mantenimiento y control de la explotación de la balsa a los efectos de actuar de interlocutor válido ante cualquier situación de emergencia que por causa de un fallo en la infraestructura hidráulica pudiera presentarse.
- 12) Esta autorización se concede para un aprovechamiento de aguas pluviales en balsa. El llenado de las balsa con aguas de procedencia distinta de la de lluvia (pozos, manantiales, u otras que no discurren por la finca ó permanezcan estancadas dentro de sus linderos), conllevará la caducidad automática de esta autorización sin perjuicio de las posibles sanciones que pudieran derivarse.
- 13) No se permite la introducción de especies alóctonas en la balsa.
- 14) El peticionario carece de autorización para ceder parte o la totalidad de los caudales a terceros, ni para utilizar el agua para fines distintos de los aquí expuestos.
- 15) El peticionario vendrá obligado a cumplir todas las disposiciones relativas a seguridad laboral en la ejecución de la balsa así como las que se encuentren vigentes en materia de medioambiente, en particular la evitación de vertidos de aceites o grasas al suelo.

CONDICIONES GENERALES:

- 1) Las actuaciones se ajustarán al documento técnico y planos presentados y que sirvieron de base para esta autorización. Esta Comisaría podrá autorizar pequeñas modificaciones que tiendan al perfeccionamiento del documento técnico presentado y que no afecten a la esencia de la autorización.
- 2) El peticionario será responsable de cuantos daños puedan ocasionarse a interés público o privados, incluido el medio ambiente, como consecuencia de las actuaciones autorizadas, quedando obligado a su indemnización.
- 3) QUEDA PROHIBIDO el vertido directo o indirecto de aguas, así como de productos residuales susceptibles de contaminar las aguas continentales o cualquier otro elemento del Dominio Público Hidráulico.
- 4) El autorizado deberá permitir al personal de la administración hidráulica competente, o del organismo que la sustituya en las labores de Control y Vigilancia del Dominio Público Hidráulico, el libre acceso a cualquiera de las obras e instalaciones que componen el aprovechamiento de aguas que por la presente resolución se otorga a los efectos que procedan.
- 5) Esta autorización se otorga sin perjuicio de las autorizaciones que fueran necesarias por los restantes órganos de la Administración Central, Autonómica o Local en razón a sus competencias en la materia y ámbito territorial, y en particular la correspondiente tramitación de la legislación medioambiental.
- 6) El interesado queda obligado al pago de las cantidades que resulten por aplicación de las tasas, cánones y exacciones de acuerdo con las liquidaciones que por este Organismo se le practiquen.
- 7) En caso de daños en las actuaciones solicitadas por la fuerza de las avenidas, este Organismo NO será responsable de los mismos, no habiendo lugar a indemnización de ningún tipo.

<http://www.chguadalquivir.es>

6 de 7

Avda. del Brillante, 57
14012-Córdoba
TEL: 957 768 579
FAX: 957 768 787

Información de Firmantes del Documento

POYATO SALAMANCA, RAFAEL
PAEZ LANDA, JOAQUIN
RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, ALEJANDRO
LLUCH PEÑALVER, JUAN

31/10/2018 07:16(UTC)



URLs de validación: <https://sede.mapama.gob.es>
<https://pfirma.chguadalquivir.es/gestorcsv>

CSV : MA0010YRWU0EB98NZ0A20NVGHXB7V9FI2P



- 8) Se concede esta autorización dejando a salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio a tercero, a título precario, quedando obligado el peticionario a demoler o modificar por su parte las actuaciones realizadas, cuando la Administración lo ordene por interés general, sin derecho a indemnización alguna.
- 9) El titular de esta Autorización estará obligado a demoler la obra, previa autorización, cuando ésta haya dejado de prestar por cualquier causa los fines para los que fue autorizada.
- 10) Caducará esta autorización como consecuencia de incumplimiento de cualquiera de las condiciones generales, específicas o particulares y en los casos previstos en las disposiciones vigentes.
- 11) En caso de venta o transmisión de propiedad, el nuevo titular adquirirá las obligaciones que esta autorización conlleva

Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de reposición ante esta Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, en el plazo de UN (1) MES a partir del día siguiente al de la notificación o publicación del acto, o ser impugnado directamente en el orden jurisdiccional contencioso administrativo en el plazo de DOS (2) MESES a partir del día siguiente al de la notificación o publicación del acto ante la Sala correspondiente de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía según el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

CLAVE: 14049 0927 2004 11

TÍTULO: Resolución de Autorización Favorable para Aprovechamiento de Aguas Pluviales mediante la ejecución de balsa de almacenamiento, en la finca Vallehermoso, en la parcela 136 del polígono 5, en el t.m. de Palma del Río, Provincia de Córdoba.

**RESUELVE EL TÍTULO FAVORABLE ANTES
MENTIONADO.**

EL PRESIDENTE,
(R.D. 927/88, 29 de julio)

Fdo.: Joaquín Páez Landa

Propone,
EL COMISARIO DE AGUAS

Fdo.: Alejandro Rodríguez González


Conforme,
EL COMISARIO ADJUNTO

Fdo.: Juan Lluch Peñalver

**EL INGENIERO JEFE DEL SERVICIO
DE ACTUACIONES EN CAUCES**

Fdo.: Rafael Poyato Salamanca



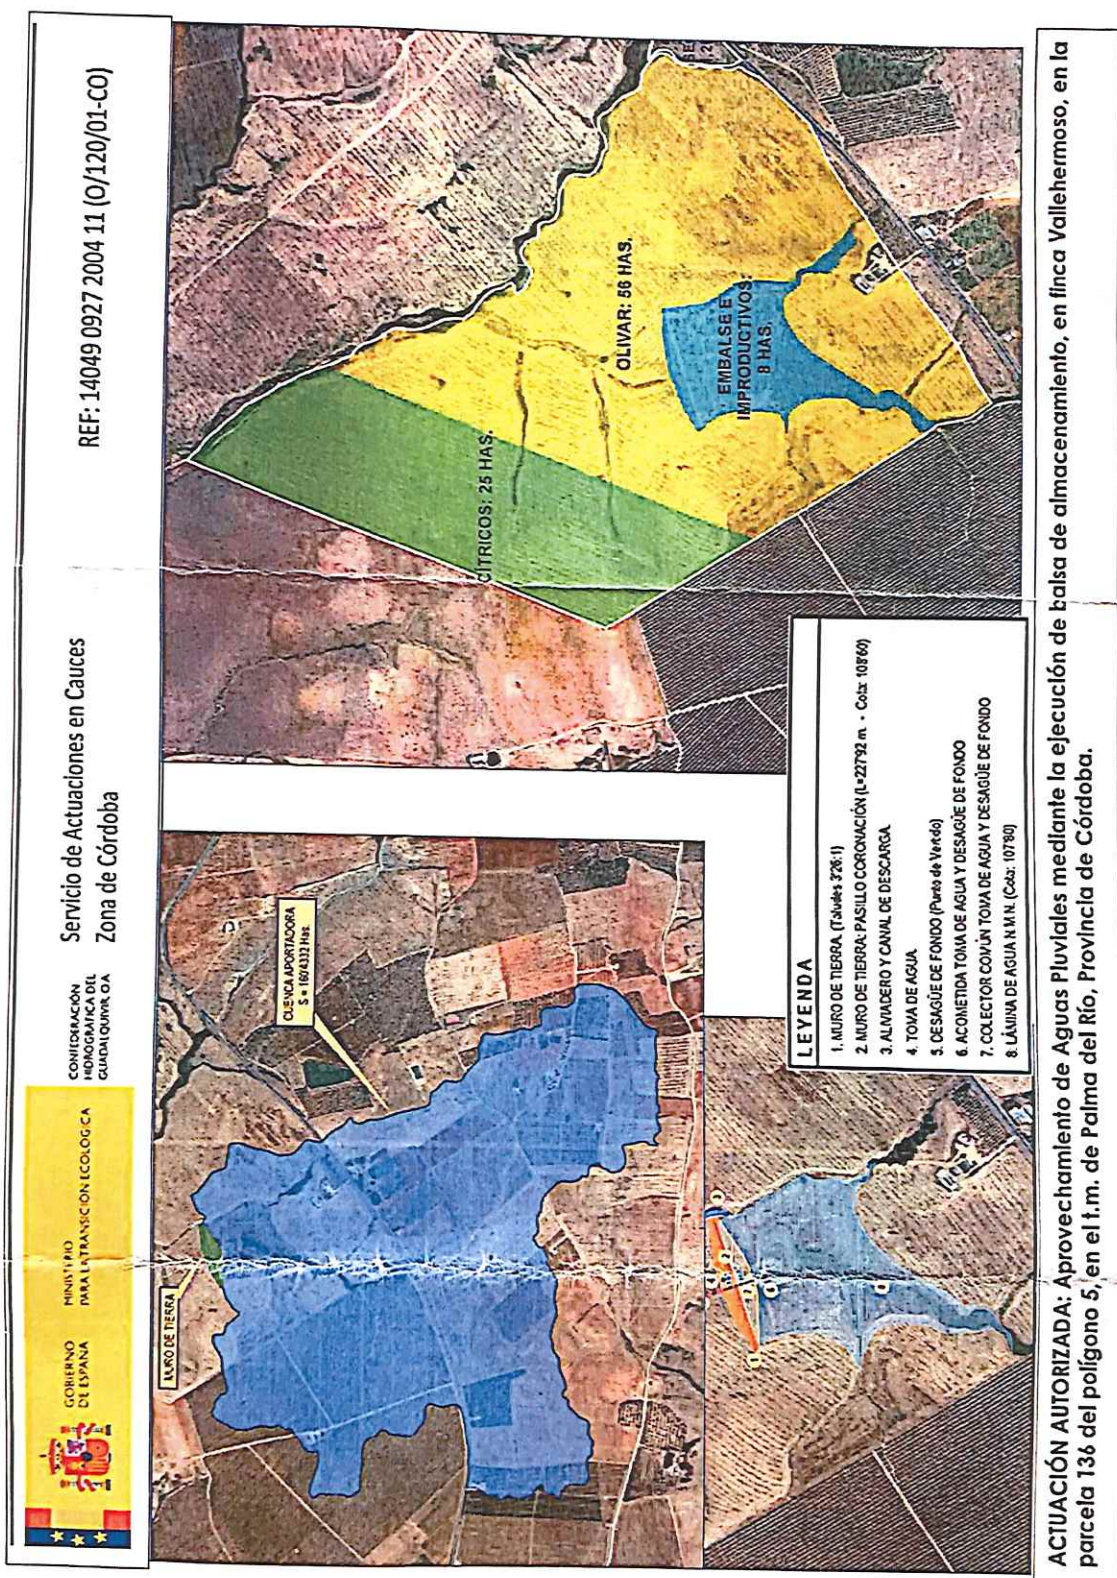

POYATO SALAMANCA, RAFAEL
PAEZ LANDA, JOAQUIN
RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, ALEJANDRO
LLUCH PEÑALVER, JUAN

Información de Firmantes del Documento

31/10/2018 07:16(UTC)




URLs de validación:
<https://sede.mapama.gob.es>
<https://pfirma.chguadalquivir.es/gestorcsv>


CSV: MA0010YRWU0EB98NZ0A20NVGH8X7V9F12P

Página 8 de 8

FOTOS OBRAS ALIVIADERO
NOVIEMBRE 2.019

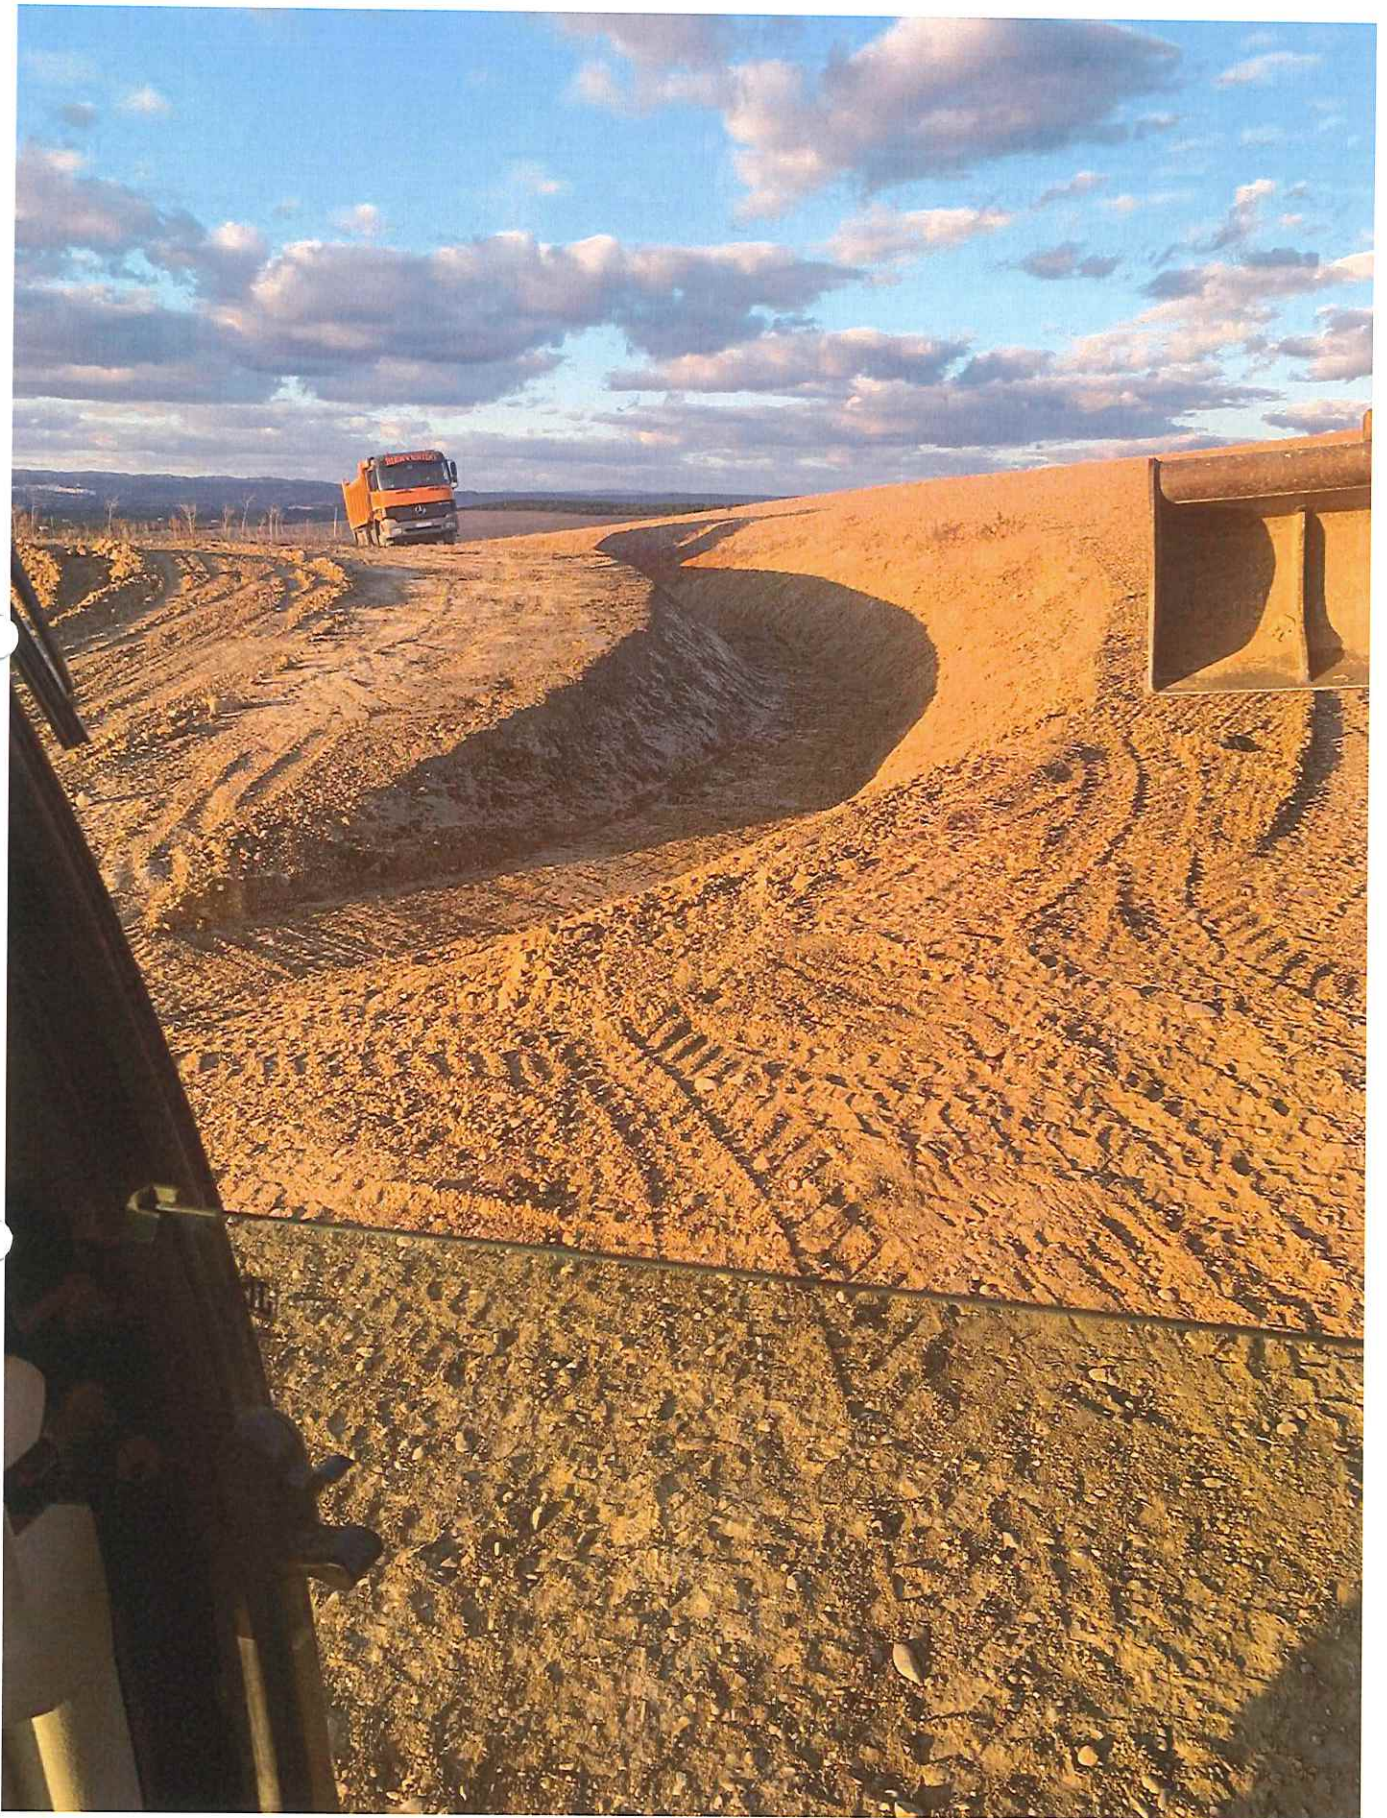




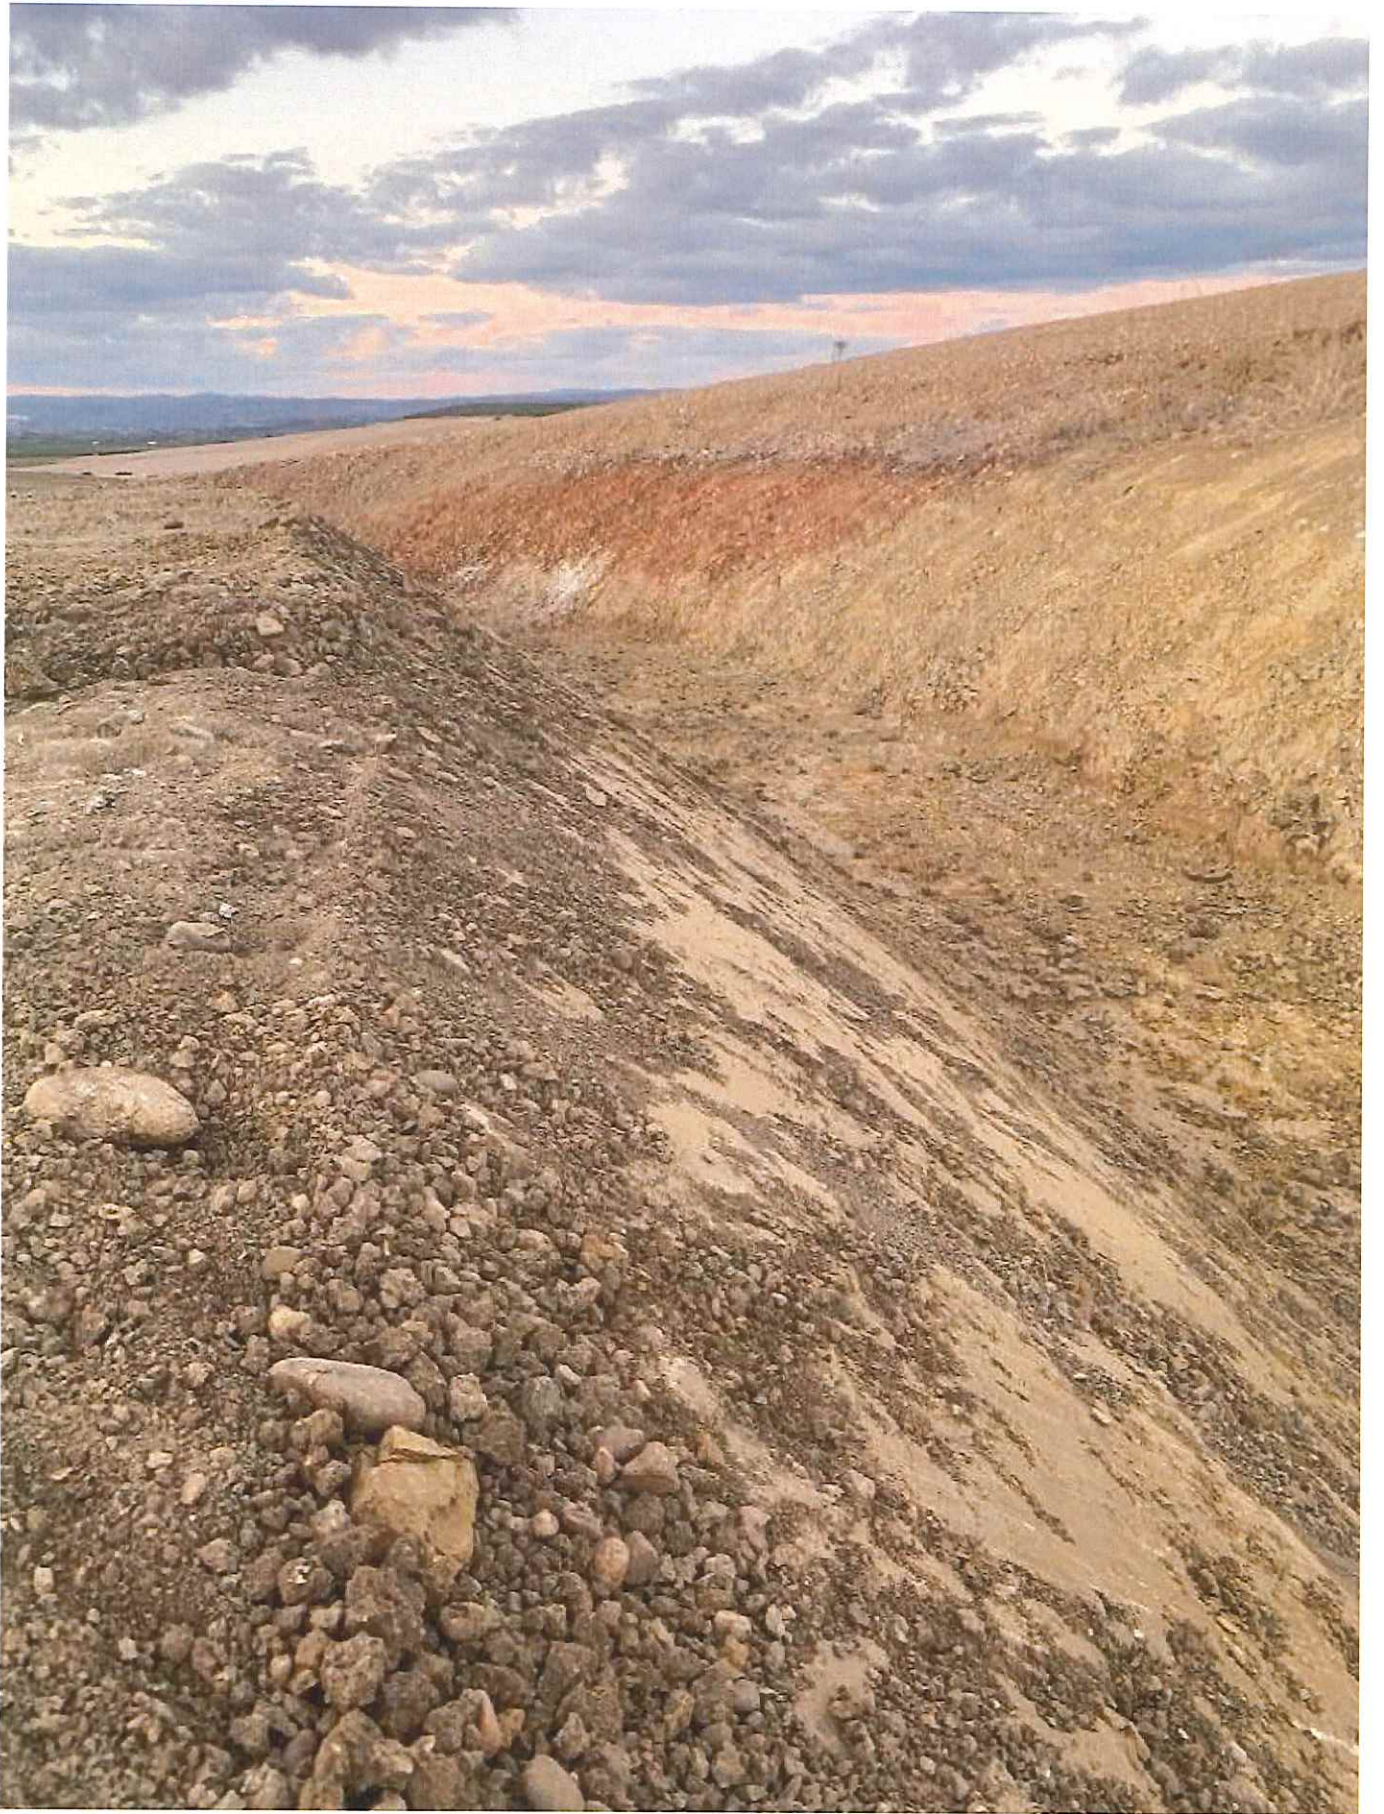



Obsérvese la envergadura de la obra, y en concreto la altura del aliviadero, en torno a los 3 m. Como referencia la máquina.



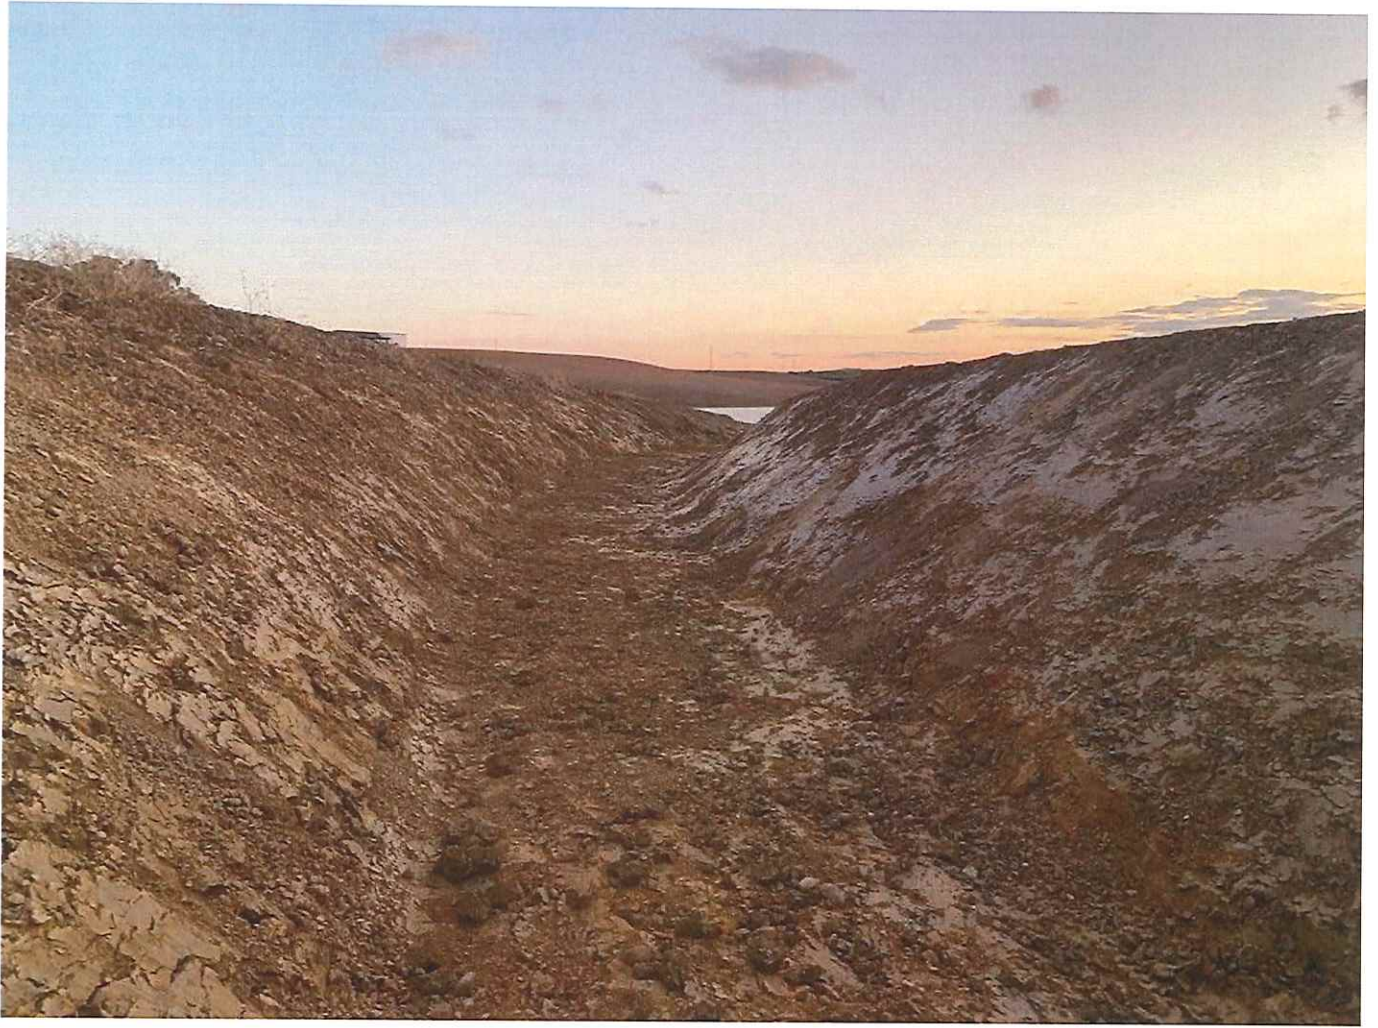



Obsérvese la envergadura de la obra, y en concreto la altura del aliviadero, en torno a los 3 m. Como referencia la máquina.

