

MEMORIA PARA SOLICITUD DE DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA AL PROYECTO DENOMINDADO “**PLANTA FOTOVOLTAICA LAS GABIAS SUNTRAP E INFRAESTRUCTURA DE EVACUACIÓN, EN T.M. DE LAS GABIAS (GRANADA)**”. Exp. Núm. 13.888/AT.

TITULAR: ESTRILDA SOLAR SL

UBICACIÓN: PF Las Gabias Suntrap: Polígono 6 Parcelas 115 y 118, en Paraje Botoro; CP: 18110; T.M. de Las Gabias, (Granada)

Enero 2025

JOSE MARIA DELGADO NARANJO cert. elec. repr. B19695170		06/02/2025 10:25	PÁGINA 1/17
VERIFICACIÓN	PEGVEDSEA9K75D6D972W6JELJ5GZDM	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/	
			

FICHA RESUMEN

TITULAR / PROMOTOR:

Estrilda Solar, SL CIF: B19695170
c./ Dr. Muñoz Fernandez núm. 4, 5A, 18012- Granada (Granada)

REPRESENTANTE LEGAL:

D. Jose María Delgado Naranjo DNI: 75248498L OBRA: Planta FV "Las Gabias Suntrap, de 3MWp"

UBICACIÓN DE LA OBRA:

PF Las Gabias Suntrap: Polígono 6 Parcelas 115 y 118, en Paraje Botoro; CP: 18110; T.M. de Las Gabias, (Granada)
LMT 20kV: Polígono 6 Parcela 118 hasta punto de conexión otorgado "LMT ALHEDIN 20kV de SET GABIAS"

Coordenadas UTM (ETRS89. HUSO 30):

X= 437323.39 m E/ Y= 4109728.09 m N
Latitud [°] = 37.131763°, Longitud [°] = -3.705888°, Altitud [m]: 750 m

EMPRESA ENCARGADA DE LA INGENIERÍA:

PRYSOL INGENIERÍA, S.L.P. / CIF: B-04445003
Pz/ Carrida 4, Oficina planta 1-4, Aguadulce, 04740 – Almería

Nº Reg. Entrada: 202599901181712. Fecha/Hora: 06/02/2025 10:25:27

JOSE MARIA DELGADO NARANJO cert. elec. repr. B19695170		06/02/2025 10:25	PÁGINA 2/17
VERIFICACIÓN	PEGVEDSEA9K75D6D972W6JELJ5GZDM	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/	
			

Contenido

1. OBJETO 4

2. ANTECEDENTES 4

1.1 RESUMEN DE LA INSTALACIÓN 4

1.1.1 Ubicación 4

1.1.2 Características técnicas 5

1.1.3 Línea de evacuación MT 6

2 RELACIÓN ADMINISTRACIONES AFECTADAS..... 9

3 RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS 10

PLANOS..... 12

Nº Reg. Entrada: 202599901181712. Fecha/Hora: 06/02/2025 10:25:27

JOSE MARIA DELGADO NARANJO cert. elec. repr. B19695170		06/02/2025 10:25	PÁGINA 3/17
VERIFICACIÓN	PEGVEDSEA9K75D6D972W6JELJ5GZDM	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/	
			

1. OBJETO

Se redacta el presente documento con el objetivo de solicitar una nueva Declaración de Utilidad Pública al Proyecto de Planta Solar Fotovoltaica denominado **"Planta FV Las Gabias Suntrap, de 3MWp"**, sito en el paraje o dirección Polígono 6 Parcelas 115 y 118, en Paraje Botoro, CP 18110- T.M. de Las Gabias (Granada), a petición de Estrilda Solar, SL, con CIF B19695170 y domicilio en c./ Dr. Muñoz Fernández núm. 4, 5A, CP 18012 – TM de Granada (Granada), actuando como representante D. José María Delgado Naranjo, con DNI 75248498L.

Este documento se redacta según lo establecido en: Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico. Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica. Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos.

2. ANTECEDENTES

Con fecha 11 de marzo de 2022 se resuelve conceder la Autorización Administrativa Previa y la Autorización Administrativa de Construcción al proyecto denominado ¿PLANTA FOTOVOLTAICA LAS GABIAS SUNTRAP E INFRAESTRUCTURA DE EVACUACIÓN, EN T.M. DE LAS GABIAS (GRANADA)". Exp. Núm. 13.888/AT.

Posteriormente se presentó modificación del proyecto de la línea de evacuación, especificando que dicha modificación sólo afectaba al trazado de la línea y se justifica la no afectación a los diferentes organismos sectoriales tales como Dirección General de Carreteras, Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y Vías pecuarias, no siendo necesario modificar los permisos de paso.

En consecuencia, con fecha 23 de Diciembre de 2024 y Nº de registro de entrada 2024999013377538 se tramitó la solicitud de una nueva Autorización Administrativa Previa y Autorización Administrativa de Construcción.

1.1 RESUMEN DE LA INSTALACIÓN

1.1.1 Ubicación

- Polígono 6 Parcelas 115 y 118, en Paraje Botoro; CP: 18110;
- T.M. de Las Gabias, (Granada)
- Coordenadas UTM (ETRS89. HUSO 30):
- X= 437323.39 m E/ Y= 4109728.09 m N
- Latitud [°] = 37.131763°, Longitud [°] = -3.705888°, Altitud [m]: 750 m

JOSE MARIA DELGADO NARANJO cert. elec. repr. B19695170		06/02/2025 10:25	PÁGINA 4/17
VERIFICACIÓN	PEGVEDSEA9K75D6D972W6JELJ5GZDM	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/	
			

- Imagen de satélite (LINK): <https://goo.gl/maps/y3hC5osq8RA2>

1.1.2 Características técnicas

Módulos

La instalación consta con una potencia nominal del inversor de **2.500kW, 5.490 módulos** de Silicio Policristalino de marca LONGI LR4-72HBD 545Wp o equivalente, proporcionando una potencia pico instalada generadora de 3.000kW, con un factor de sobredimensionamiento de 1,22 y una estructura de mesa fija biposte.

Inversor

El **inversor** es el POWER ELECTRONICS HEMK 1500V (1500Vcc) modelo: HEMK – FS2445K, con una potencia nominal de 2.500kW a 40°C con trafo elevador de tensión en 20kV incorporado. Este inversor se une al centro de medida con un circuito de MT con cable de aluminio RHZ1 15/25 kV en sección de 150mm2.

Estructura soporte

La **estructura soporte** será metálica en acero galvanizado en caliente mediante perfiles en U, que se hincan al suelo con máquina de hınca (tipo bionda), al cual se atornillan el resto de los largueros que sujetan los módulos mediante piezas en U, o terminales en Z.

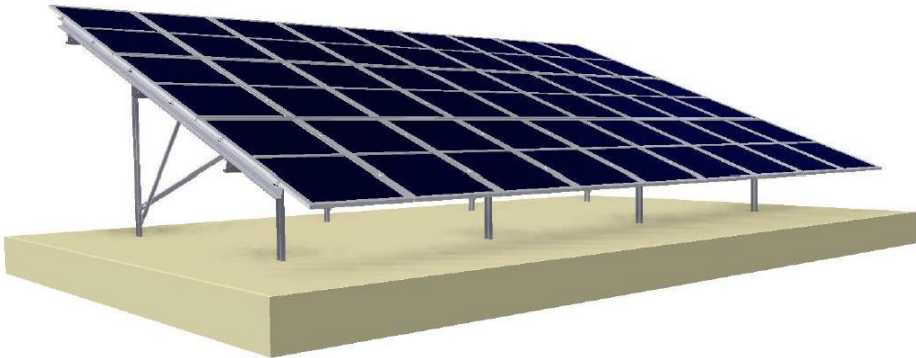


ILUSTRACIÓN 1. ESTRUCTURA EMPLEADA

- Estructura Acero galvanizado (según DIN EN ISO 1461), Aluminio y materiales compuestos
- Estructura fija biposte a Azimut 0º. Con 25º de inclinación, y tres módulos de 144 cells colocados en disposición vertical.
- 183 mesas de 10 filas con 3 módulos en vertical:
- Los strings serán de 1500Vcc (de 30módulos), 8 patas por mesa (hincadas al terreno mediante máquina de hınca).

JOSE MARIA DELGADO NARANJO cert. elec. repr. B19695170		06/02/2025 10:25	PÁGINA 5/17
VERIFICACIÓN	PEGVEDSEA9K75D6D972W6JELJ5GZDM	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/	
			

- Gestión de cables de CC: Sistema de fijación para caja de conexiones.

1.1.3 Línea de evacuación MT

- Tensión(V): 20000
- C.d.t. máx. (%): 1
- Cos ϕ : 0.9
- Coef. Simultaneidad: 1
- Sección 3x150 mm² Al - RHZ1 15/25 H25

El trazado de la línea de evacuación cuenta con tramos subterráneos y tramos en aéreo como puede verse en los planos anexos.

Los conductores elegidos son unipolares de aluminio homogéneo con secciones normalizadas de 150mm² y aislamiento de 15/25kV.

Estos cables "tomarán como referencia" las características indicadas en las Normas de la Cía Distribuidora y Especificaciones Técnicas de Materiales de Endesa, si bien en ningún momento pasarán a formar parte de la red de dicha compañía de distribución.

- **Tramos subterráneos:** Conductor AL RHZ1 15/25 H25. Directamente enterrado, en zanja sobre lecho de arena, incluso p.p. de placa de protección y cinta de señalización, totalmente instalada. La cubierta exterior será de color rojo y estará constituida por un compuesto termoplástico a base de poliolefina y aislamiento en polietileno reticulado (XLPE).

Tramos en aéreo: Conductor Simplex LARL 125. Todos los apoyos son simples al tresbolillo excepto los apoyos 8 y 9 que serán doble circuito.

La línea de evacuación 20kV consta de los siguientes tramos:

- Tramo 1:
 - o **Sistema de instalación:** Directamente enterrado.
 - o **Salida (Origen):** Inversor planta FV.
 - o **Final:** Poste N°1. Línea de evacuación aérea. Paso aéreo-subterráneo.
 - o **Tipo:** Tramo particular.
 - o **Longitud:** 1.057,68 m
 - o **Conductor:** Al RHZ1 15/25 kV H25 3x150 mm².
- Tramo 2:
 - o **Sistema de instalación:** Aérea sobre poste de acero galvanizado en caliente
 - o **Origen:** Poste N°1.
 - o **Final:** Poste N°3. En conversión aéreo subterránea
 - o **Tipo:** Tramo particular.
 - o **Longitud:** 257,22 m

JOSE MARIA DELGADO NARANJO cert. elec. repr. B19695170		06/02/2025 10:25	PÁGINA 6/17
VERIFICACIÓN	PEGVEDSEA9K75D6D972W6JELJ5GZDM	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/	
			

- o **Conductor:** Cable desnudo LARL 125.

- Tramo 3:
 - o **Sistema de instalación:** Directamente enterrado.
 - o **Salida:** Poste Nº3. En conversión aéreo subterránea
 - o **Final:** Poste Nº4. Paso aéreo-subterráneo.
 - o **Tipo:** Tramo particular.
 - o **Longitud:** 356,99 m
 - o **Conductor:** Al RHZ1 15/25 kV H25 3x150 mm2.
- Tramo 4:
 - o **Sistema de instalación:** Aérea sobre poste de acero galvanizado en caliente
 - o **Origen:** Poste Nº4. Paso aéreo-subterráneo.
 - o **Final:** Poste Nº5. En conversión aéreo subterránea
 - o **Tipo:** Tramo particular.
 - o **Longitud:** 263,03 m
 - o **Conductor:** Cable desnudo LARL 125.

- Tramo 5:
 - o **Sistema de instalación:** Directamente enterrado.
 - o **Origen:** Poste Nº5. En conversión aéreo subterránea
 - o **Final:** Poste Nº6. Paso aéreo-subterráneo.
 - o **Tipo:** Tramo particular.
 - o **Longitud:** 624,73 m
 - o **Conductor:** Al RHZ1 15/25 kV H25 3x150 mm2.

- Tramo 6:
 - o **Sistema de instalación:** Aérea sobre poste de acero galvanizado en caliente
 - o **Origen:** Poste Nº6. Paso aéreo-subterráneo.
 - o **Final:** Poste Nº7. En conversión aéreo subterránea
 - o **Tipo:** Tramo particular.
 - o **Longitud:** 172,14 m
 - o **Conductor:** Cable desnudo LARL 125.

- Tramo 7:
 - o **Sistema de instalación:** Directamente enterrado.
 - o **Origen:** Poste Nº7. En conversión aéreo subterránea
 - o **Final:** Centro de Seccionamiento Medida y Entrega
 - o **Tipo:** Tramo particular.
 - o **Longitud:** 204,44 m
 - o **Conductor:** Al RHZ1 15/25 kV H25 3x150 mm2.

- Tramo 8:
 - o **Sistema de instalación:** Enterado bajo tubo.
 - o **Origen:** Centro de Seccionamiento Medida y Entrega
 - o **Final:** Poste 8. En conversión aéreo-subterránea
 - o **Tipo:** Tramo cedido a EDE.
 - o **Longitud:** 13,49 m

JOSE MARIA DELGADO NARANJO cert. elec. repr. B19695170		06/02/2025 10:25	PÁGINA 7/17
VERIFICACIÓN	PEGVEDSEA9K75D6D972W6JELJ5GZDM	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/	
			

- o **Conductor:** Al RHZ1 15/25 kV H25 3x150 mm2.
- Tramo 9:
 - o **Sistema de instalación:** Aérea sobre poste de acero galvanizado en caliente
 - o **Origen:** Poste Nº8. Paso aéreo-subterráneo.
 - o **Final:** Poste Nº9. Punto de conexión tramo D.54838/S36159 "LMT ALHEDIN 20kV de SET GABIAS".
 - o **Tipo:** Tramo cedido a EDE.
 - o **Longitud:** 11,99 m
 - o **Conductor:** Cable desnudo LARL 125.

Nº Reg. Entrada: 202599901181712. Fecha/Hora: 06/02/2025 10:25:27

JOSE MARIA DELGADO NARANJO cert. elec. repr. B19695170		06/02/2025 10:25	PÁGINA 8/17
VERIFICACIÓN	PEGVEDSEAK75D6D972W6JELJ5GZDM	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/	
			

2 RELACIÓN ADMINISTRACIONES AFECTADAS

A continuación se detallan los elementos afectados por la línea eléctrica de evacuación en 20 kV con los ministerios, consejerías, organismos y empresas de servicio público que tengan que ser informados.

Tramo	Organismo	Tipo afección	De	A
1			Planta fotovoltaica	Apoyo 1
2	Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico)	Cruce Cañada de Vílches	Apoyo 1	Apoyo 2
	Ministerio de Fomento	Cruce LMT en aéreo de la Autovía A-44 entre los apoyos 2 y 3	Apoyo 2	Apoyo 3
3			Apoyo 3	Apoyo 4
4	Vías Pecuarias. (Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca)	Cruce Vía Pecuaria en Colada del Llano Llevas	Apoyo 4	Apoyo 5
		Cruce en Barranco del Lazo	Apoyo 4	Apoyo 5
5			Apoyo 5	Apoyo 6
6			Apoyo 6	Apoyo 7
7	Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía(AVRA)	Tramo subterráneo	Apoyo 7	Centro de Seccionamiento o Medida y Entrega
8	Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía(AVRA)	Tramo subterráneo	Centro de seccionamiento Medida y Entrega	Apoyo 8
9	Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía	Tramo aéreo	Apoyo 8	Apoyo 9. Punto de conexión

TABLA 1. TRAZADO DE LA LÍNEA Y ORGANISMOS AFECTADO

3 RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS

El artículo 54 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre del Sector Eléctrico (LSE), declara de utilidad pública las instalaciones eléctricas de generación, transporte y distribución de energía eléctrica, a los efectos de expropiación forzosa de los bienes y derechos necesarios para su establecimiento y de la imposición y ejercicio de la servidumbre de paso, declaración que, al amparo del artículo 56.1 de la citada Ley, *"llevará implícita en todo caso la necesidad de ocupación de los bienes o de adquisición de los derechos afectados e implicará la urgente ocupación a los efectos del artículo 52 de la Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa, y supondrá el derecho a que le sea otorgada la oportuna, autorización, en los términos que en la declaración de utilidad pública se determinen, para el establecimiento, paso u ocupación de la instalación eléctrica sobre terrenos de dominio, uso o servicio público o patrimoniales del Estado, o de las Comunidades Autónomas, o de uso público, propios comunales de la provincia o municipio, obras y servicios de los mismos y zonas de servidumbre pública"*, adquiriendo la empresa solicitante, al amparo del artículo 149.1 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, la condición de beneficiaria en el expediente expropiatorio, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2 de la Ley de Expropiación Forzosa.

Por ello, en cumplimiento de lo descrito en las citadas leyes, en apartados posteriores se muestran las tablas de Bienes y Derechos Afectados por la ejecución del proyecto de planta solar e infraestructuras de evacuación, a los efectos de urgente ocupación de la Ley de Expropiación Forzosa.

A continuación se detallan la **Relación de Bienes y Derechos afectados (RBDA)** para los diferentes tramos de la Línea de Evacuación:

JOSE MARIA DELGADO NARANJO cert. elec. repr. B19695170		06/02/2025 10:25	PÁGINA 10/17
VERIFICACIÓN	PEGVEDSEA9K75D6D972W6JELJ5GZDM	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/	
			

ESTRILDA SOLAR, S.L.
PSFV “LAS GABIAS SUNTRAP”

RELACION DE PROPIETARIOS CON BIENES Y DERECHOS AFECTADOS DE LA LÍNEA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA SIC 20 KV EN TÉRMINO MUNICIPAL DE LAS GABIAS (GRANADA)										
Nº	DATOS DEL PROPIETARIO			DATOS DE LA FINCA					AFECCIÓN	
	PARCELA	PROPIETARIO	DIRECCIÓN	TM	POL.	PARC.	PARAJE	USOS	LONGITUD LÍNEA SUBTERRÁNEA (m)	OCCUPACIÓN TEMPORAL OT (m2)
1		Genovell, SL		LAS GABIAS	6	125	C Botoro	Olivos secano	203,30	105,95
2		Genovell, SL		LAS GABIAS	6	224	C Botoro	Labor o labradío secano	140,48	702,39
3		Genovell, SL		LAS GABIAS	6	140	C Botoro	Olivos secano	78,62	393,07
4		Genovell, SL		LAS GABIAS	6	142	C Botoro	Olivos secano	52,68	263,38
5		Genovell, SL		LAS GABIAS	6	143	C Botoro	Olivos secano	36,00	175,74
6		Genovell, SL		LAS GABIAS	6	144	C Botoro	Olivos secano	47,30	238,60
7		Genovell, SL		LAS GABIAS	6	227	Saturni	Olivos secano y olivos regadio	230,17	1470,30
8		Genovell, SL		LAS GABIAS	6	228	Saturni	Olivos secano y olivos regadio	177,53	606,02
9		Genovell, SL		LAS GABIAS	6	230	Saturni	Olivos regadio	173,50	643,20
10		Genovell, SL		LAS GABIAS	8	7	Atalaya	Olivos regadio	91,64	391,61
11		Genovell, SL		LAS GABIAS	8	110	Atalaya	Olivos secano	345,19	1246,07
12		Mª Jose Garcia Barera		LAS GABIAS	6	4	Atalaya	Olivos secano	187,00	625,32
13		Agencia de vivienda y Rehabilitación de Andalucía		LAS GABIAS	9	124	Chinos	Labor o Labradío secano	193,98	667,85
		Ancoria Maria Camarero Martin								
		Vanesa Henilas Parejo								
14		Agencia de vivienda y Rehabilitación de Andalucía		LAS GABIAS	9	127	Chinos	Labor o Labradío secano	20,14	100,53

TABLA 2. RBDA TRAMOS SUBTERRÁNEOS LMT

RELACION DE PROPIETARIOS CON BIENES Y DERECHOS AFECTADOS DE LA LÍNEA ELÉCTRICA AEREA SIC 20 KV EN TÉRMINO MUNICIPAL DE LAS GABIAS (GRANADA)														
Nº PARCELA	DATOS DEL PROPIETARIO			DATOS DE LA FINCA					AFECCIÓN					
	PROPIETARIO	DIRECCIÓN	TM	POL.	PARC.	PARAJE	USOS	USOS	Longitud (m)	Superficie (m2) (25x10) Varas 120 m	Superficie (m2) (25x10) Varas 120 m	Nº APORTE DE PROYECTO	ACCESO PASO (m2)	OCCUPACIÓN TEMPORAL (25 m. radio) 3 días parcela 20 días parcela
1	Genovell, SL		LAS GABIAS	6	227	Saturni	Olivos secano y olivos regadio		3,32	34,39	117,67	151,86	9,36	62,40
2	Confederación Hidrográfica del Guadalquivir		LAS GABIAS	6	9005	Saturni	HG Hidrografía natural (rio, laguna, arroyo)		0,00	0,59	41,79	42,38	0,00	0,00
3	Genovell, SL		LAS GABIAS	6	229	Saturni	Olivos regadio		0,00	0,59	41,79	42,38	0,00	0,00
4	Dirección General de Caminos del Estado		LAS GABIAS	900	9002	Saturni	Autovía A-44 de Sierra Nevada		63,40	772,35	637,37	1409,72	190,20	1268,00
5	Genovell, SL		LAS GABIAS	6	228	Saturni	Olivos secano y olivos regadio		93,08	846,89	914,13	1760,93	3,19	279,24
6	Consejería de Medio Ambiente Junta de Andalucía		LAS GABIAS	6	9601	Saturni			0,00	0,00	16,20	16,20	0,00	0,00
7	Genovell, SL		LAS GABIAS	6	230	Saturni	Olivos regadio		35,24	35,81	187,61	247,45	4	5,53
8	Consejería de Medio Ambiente Junta de Andalucía		LAS GABIAS	900	9607	Saturni	V.P. Carretera Del Llano Llanos		103,74	1499,34	1150,81	2646,15	311,22	2074,90
9	Genovell, SL		LAS GABIAS	6	139	Saturni	Olivos secano		0,50	0,90	116,39	119,79	0,00	0,00
10	Genovell, SL		LAS GABIAS	6	7	Atalaya	Olivos regadio		146,15	2112,32	1074,44	3186,76	5	3,19
11	Mª Jose Garcia Barera		LAS GABIAS	6	4	Atalaya	Olivos secano		4,52	17,63	56,89	76,39	6	3,19
12	Francisco Serrano Pertierra, Miguel Serrano Pertierra		LAS GABIAS	6	1	Atalaya	Labor o Labradío secano		139,17	1291,86	1379,99	2671,85	417,51	2783,40
13	Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía		LAS GABIAS	9	9611	Atalaya	Camino		65,32	75,93	654,92	175,85	30,98	206,40
14	Ancoria Maria Camarero Martin		LAS GABIAS	9	124	Chinos	Labor o Labradío secano		17,50	86,86	184,90	271,76	7,00	6,00
15	Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía		LAS GABIAS	9	127	Chinos	Labor o Labradío secano		11,99	42,91	120,67	163,58	8,9	7,28

TABLA 3. RBDA TRAMOS EN AÉREO LMT

RELACION DE PROPIETARIOS CON BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR EL CSME EN TÉRMINO MUNICIPAL DE LAS GABIAS (GRANADA)									
Nº PARCELA	DATOS DEL PROPIETARIO			DATOS DE LA FINCA				AFECCIÓN	
	PROPIETARIO	DIRECCIÓN	TM	POL.	PARC.	PARAJE	USOS	CSME + ACERA PERIMETRAL [m 2]	
1	Agencia de vivienda y Rehabilitación de Andalucía		LAS GABIAS	9	127	Chinos	Labor o Labradío secano	50,51	


TABLA 4. RBDA CENTRO DE SECCIONAMIENTO Y MEDIDA


PLANOS


Nº Reg. Entrada: 202599901181712. Fecha/Hora: 06/02/2025 10:25:27


“PLANTA FOTOVOLTAICA LAS GABIAS SUNTRAP E INFRAESTRUCTURA
DE EVACUACIÓN, EN T.M. DE LAS GABIAS (GRANADA)”

JOSE MARIA DELGADO NARANJO cert. elec. repr. B19695170		06/02/2025 10:25	PÁGINA 12/17
VERIFICACIÓN	PEGVEDSEA9K75D6D972W6JELJ5GZDM	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/	
			

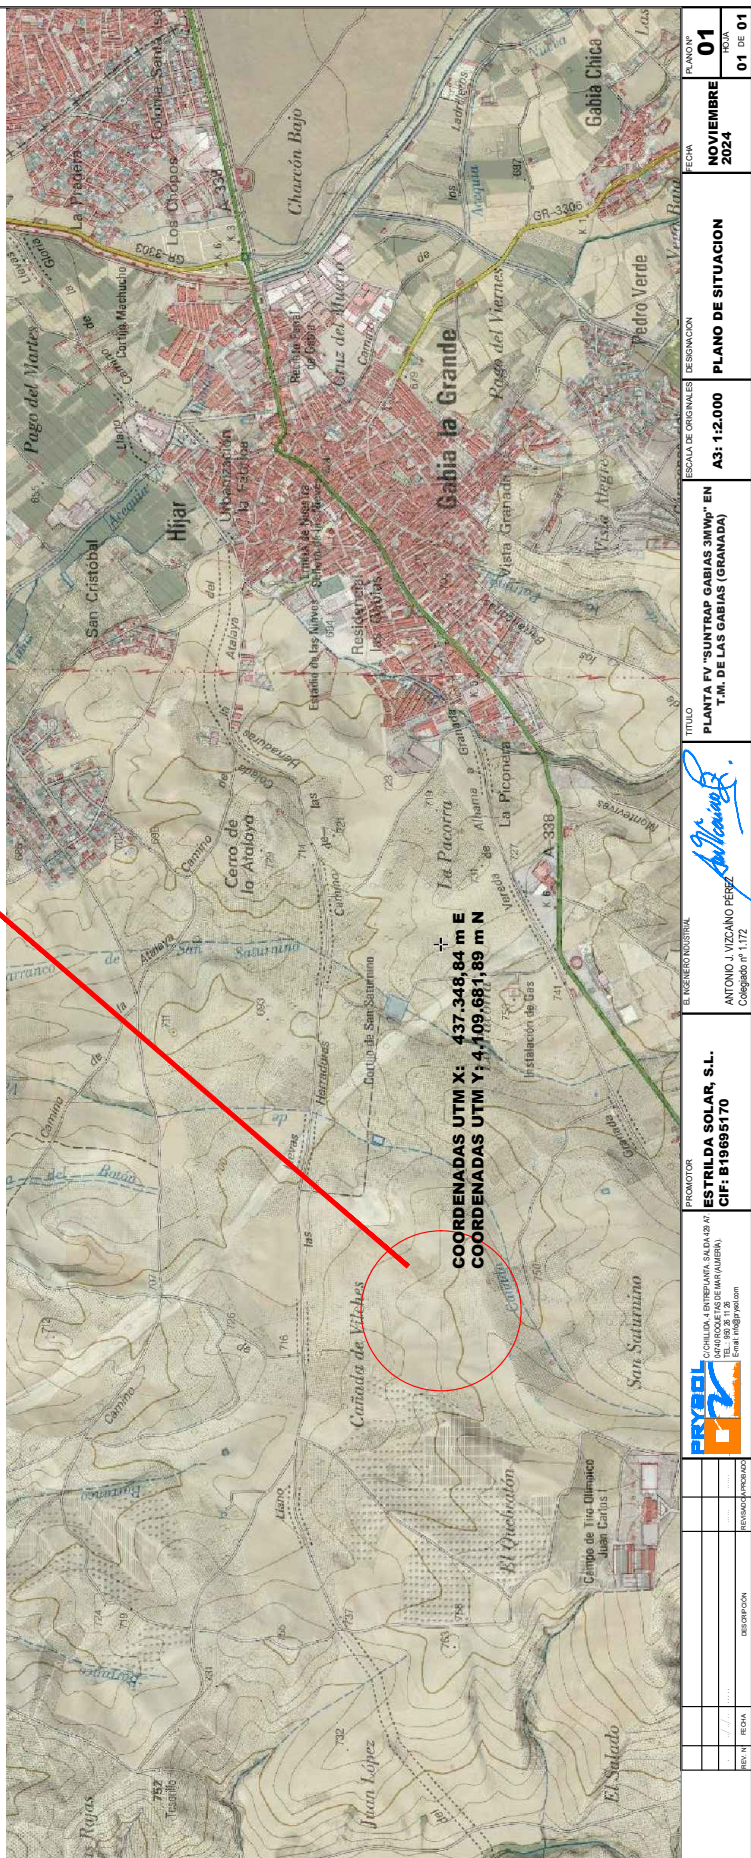

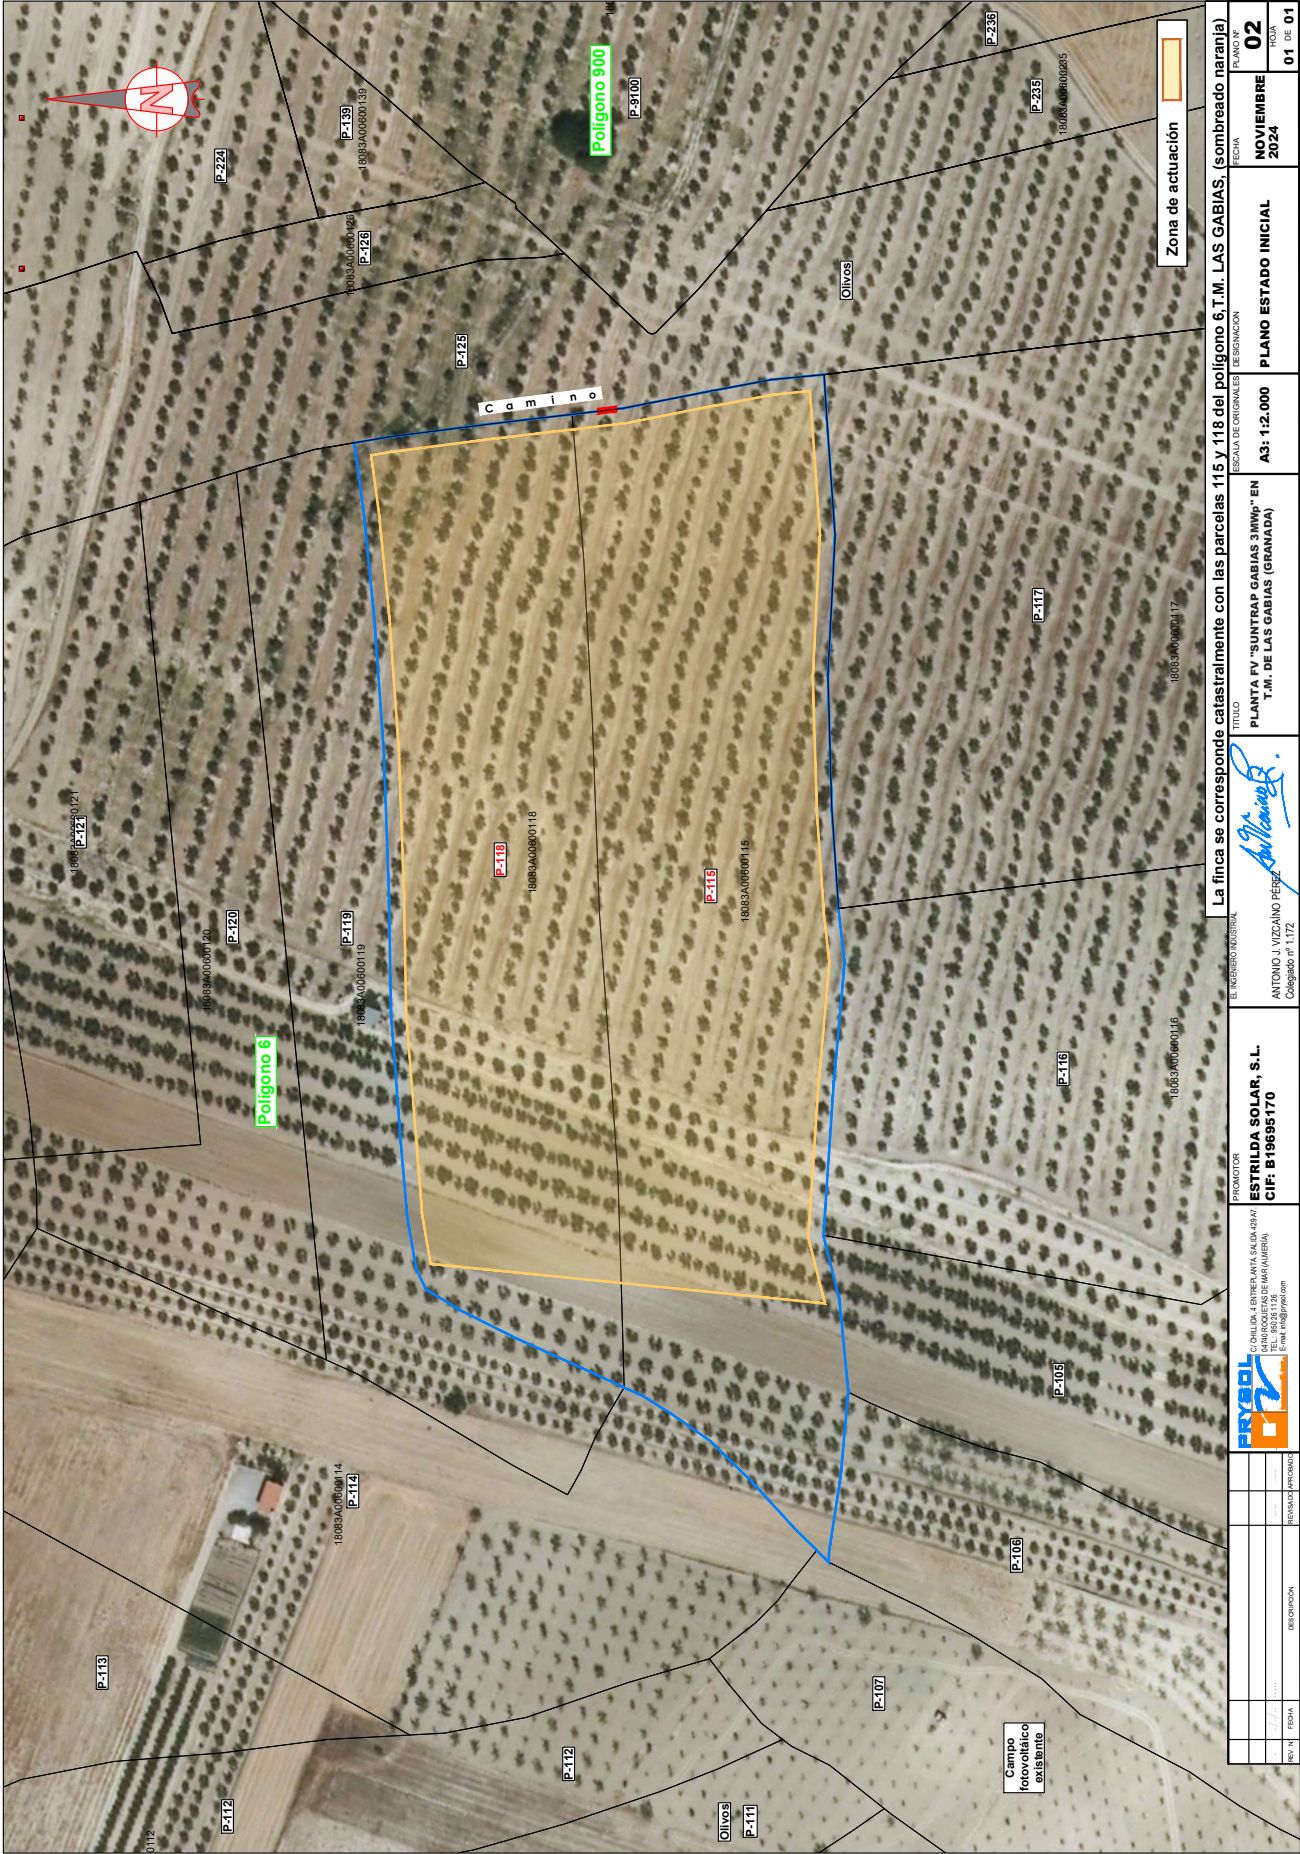

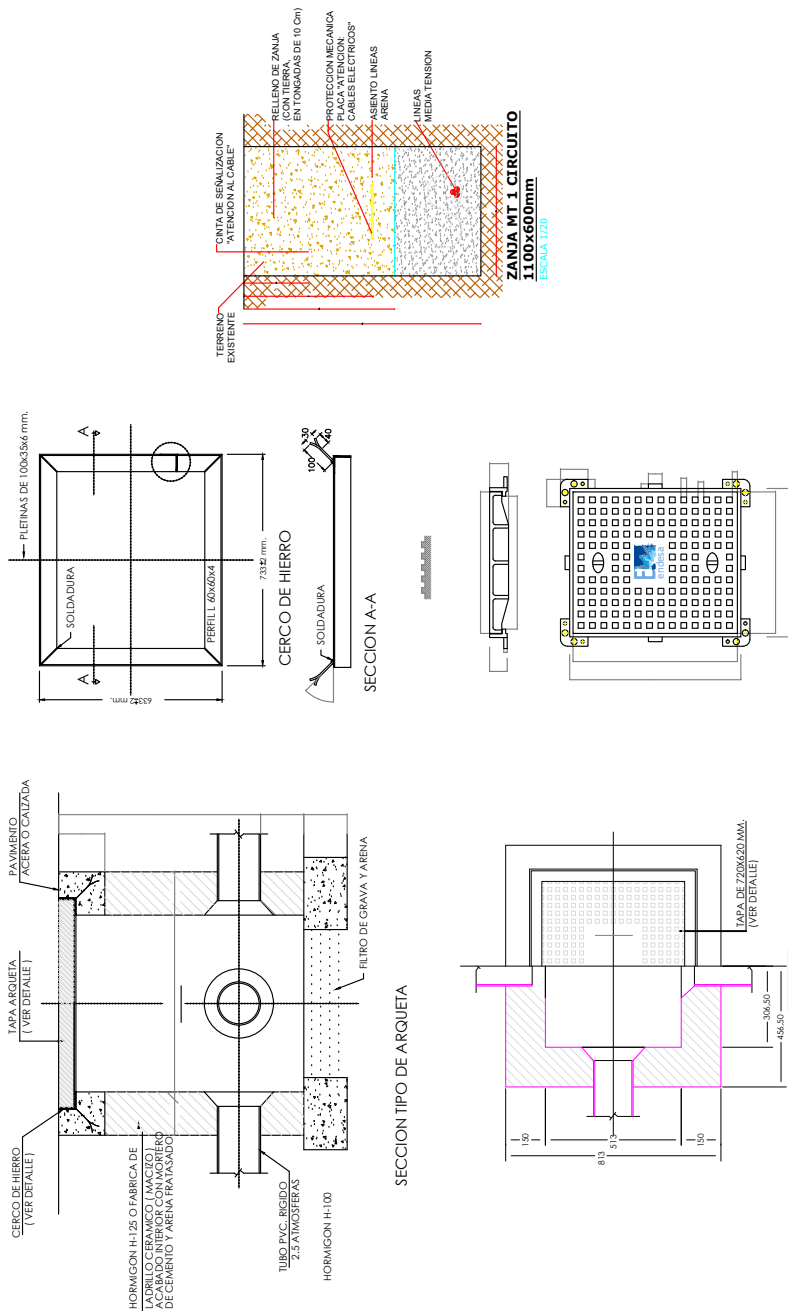[illegible]

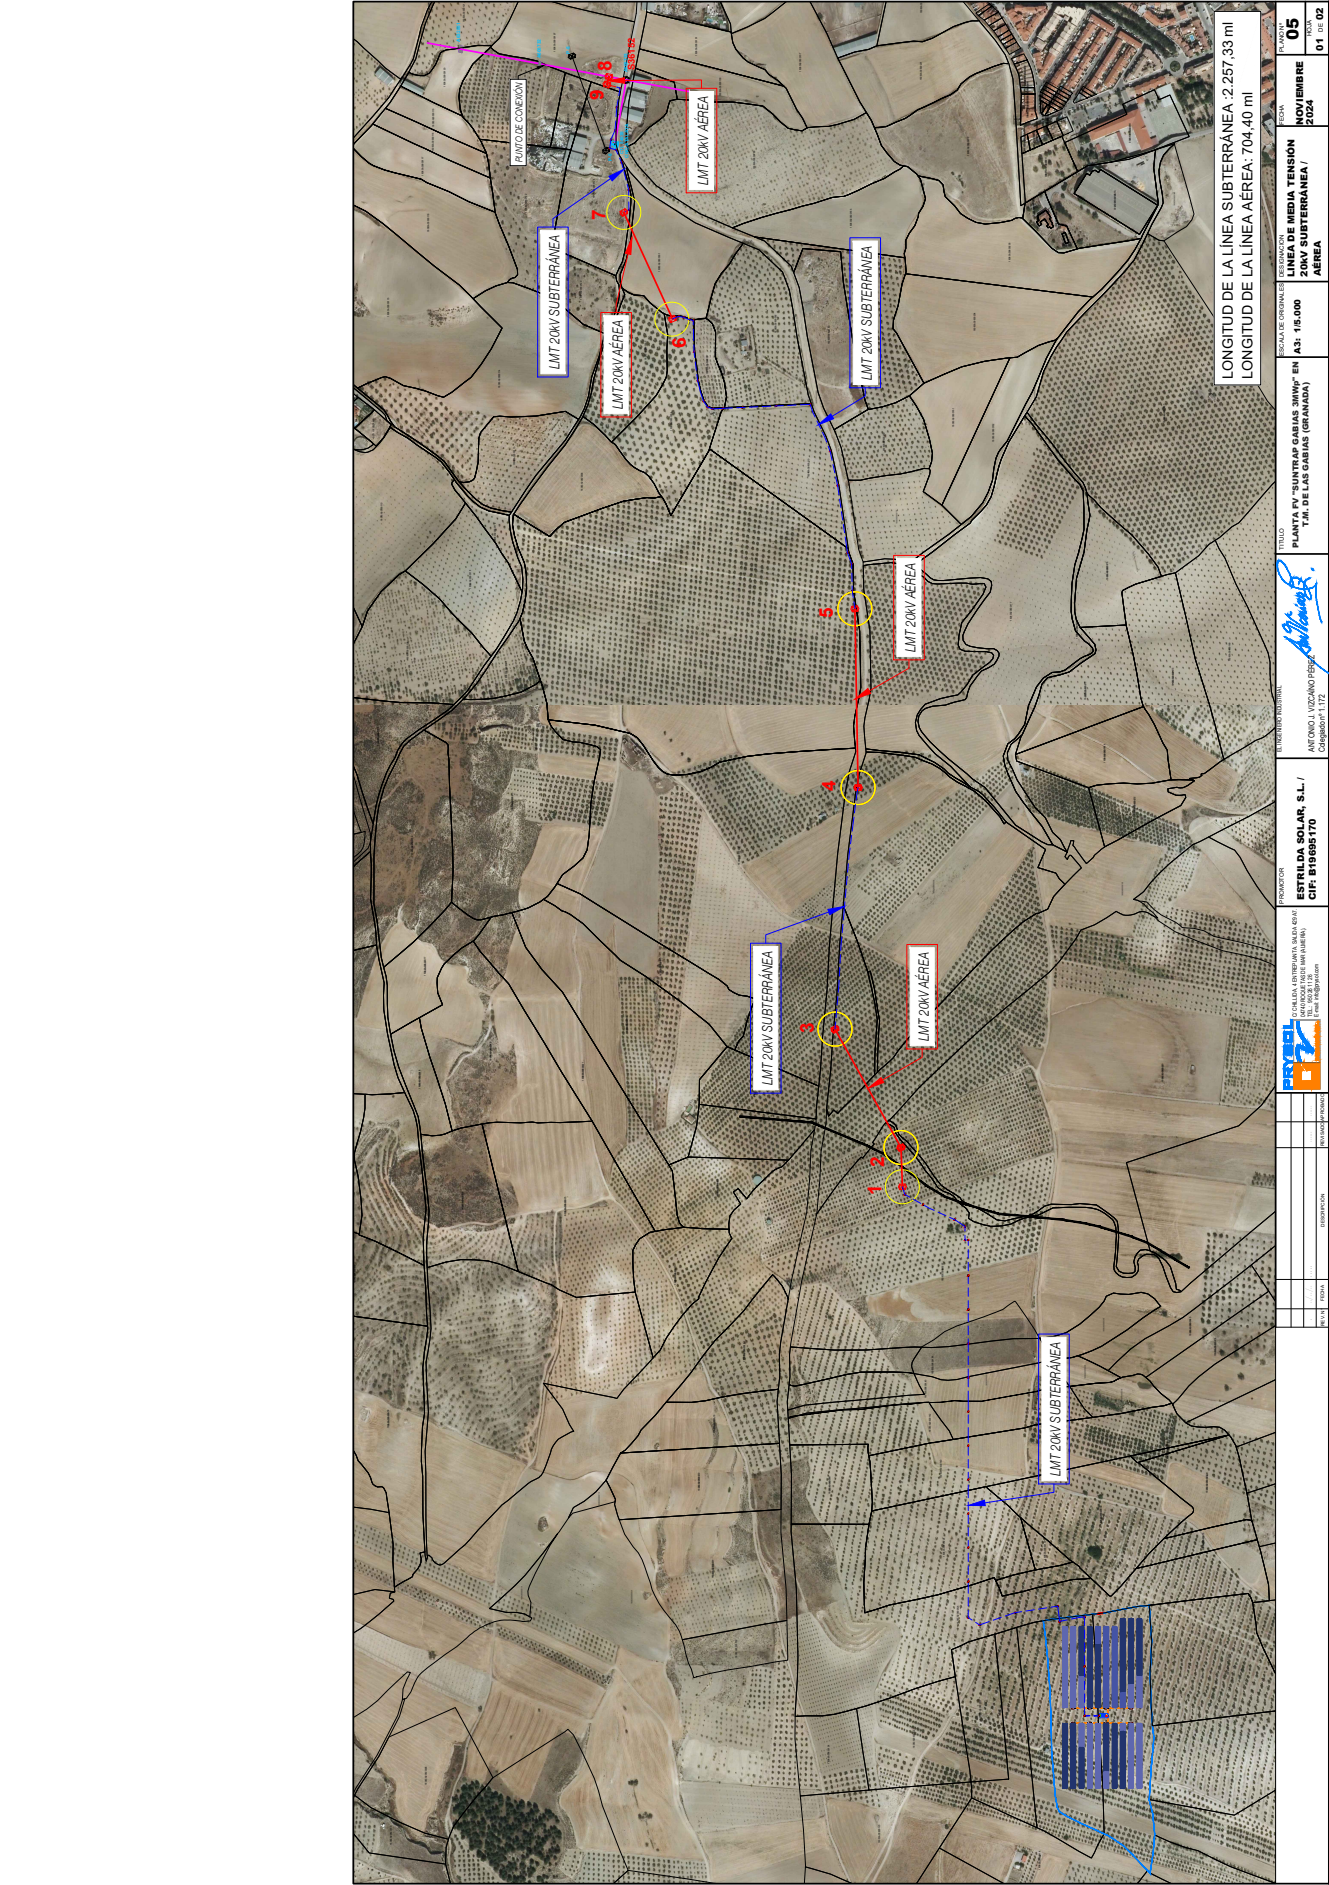

JOSE MARIA DELGADO NARANJO cert. elec. repr. B19695170		06/02/2025 10:25	PÁGINA 17/17
VERIFICACIÓN	PEGVEDSEA9K75D6D972W6JELJ5GZDM	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/	
			

