



NUEVA LAMT D/C CONDUCTOR 94-AL1/22-ST1A(LA-110) DESDE NUEVA SUBESTACIÓN CONDADO Y LSMT D/C CONDUCTOR RH5Z13X240mm2 AL 18/30KV, HASTA LÍNEA SORIHUELA, T.M. SANTISTEBAN DEL PUERTO (JAÉN).

e-distribución

EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal

**GAMEZ
CABRERO
JOSE LUIS -
26507368Y**

Firmado digitalmente
por GAMEZ CABRERO
JOSE LUIS -
26507368Y
Fecha: 2025.04.23
14:38:32 +02'00'

Promotor

**E-Distribución Redes
Digitales S.L.U**

Emplazamiento T.M. SANTISTEBAN DEL
PUERTO (JAÉN)

Autor **D. José Luis Gámez Cabrero**

Obra SX. 03969 P2

N. Proyecto JA-P-321 RBDA

Fecha **abril de 2025**

Revisión N. 00

📍 MADRID 📍 MURCIA 📍 COMUNIDAD VALENCIANA 📍 ANDALUCÍA

ideaingenieria.es | ideagreen.es | bimdigitaltwin.es



1. ANTECEDENTES

Se redactada el presente documento, con motivo de pedir utilidad pública y seguir con la tramitación del proyecto NUEVA LAMT D/C CONDUCTOR 94-AL1/22-ST1A(LA-110) DESDE NUEVA SUBESTACIÓN CONDADO Y LSMT D/C CONDUCTOR RH5Z13X240mm2 AL 18/30KV, HASTA LÍNEA SORIHUELA, T.M. SANTISTEBAN DEL PUERTO (JAÉN), referente a la obra SX. 03969 P2 y el número de proyecto JA-P-321

Desde la redacción del proyecto original, la afección con las parcelas del trazado de LAMT han podido cambiar por varios motivos, como el que hayan cambiado el número de parcela, se haya ampliado el terreno o incluso haber dividido en más subparcelas. Es por ello, que se realiza una revisión con las parcelas actualizadas de la **SEDE ELECTRONICA DEL CATASTRO**, comprobando que el trazado correspondiente al proyecto afecta a dos parcelas catastrales que se han modificado.

En este caso se comprueba que las parcelas no han sufrido alteraciones, pero se introduce la **afección con la parcela 115 del polígono 18 del T.M. Santisteban del Puerto**, la cual no se tuvo en cuenta en el proyecto origen, que aunque no tenga sobrevuelo, sí tiene superficie de afección y se modifica la situación del apoyo 2 en la RBDA, puesto que está realmente se encuentra en la **parcela 109 del polígono 18 del T.M. Santisteban del Puerto y no en el camino**.

No se modifica ninguna otra afección a organismos.


2. Tabla de afección de RBDA

REFERENCIA CATASTRAL	DATOS DE LA FINCA						AFECCIÓN				
							VUELO		APOYOS		Ocupa c. Temp
	Término municipal	Nº parcel a según catastr o	Subparce la	Polígo no Nº	Clase	Uso	Longit ud (m)	Sup. (m2)	Nº de Apoyo s	Sup (m2)	Sup. (m2)
1 23079A01800123000 OZF	SANTISTEB AN DEL PUERTO	123	o	18	Rústic o	Agrario	35,95	207	1	4,8 4	171,9

2	23079A01800122000 OZT	SANTISTEB AN DEL PUERTO	122	o	18	Rústic o	Agrario	15,24	134, 5			30,48
3	23079A01800121000 OZL	SANTISTEB AN DEL PUERTO	121	o	18	Rústic o	Agrario	34,72	406, 5			69,44
4	23079A01809002000 OZS	SANTISTEB AN DEL PUERTO	9002	CAMINO	18	Rústic o	Agrario	15,86	280			31,72
5	23079A01800114000 OZY	SANTISTEB AN DEL PUERTO	114	o	18	Rústic o	Agrario	34,26	247			68,52
6	23079A01800115000 OZG	SANTISTEB AN DEL PUERTO	115	o	18	Rústic o	Agrario		81,5			0
7	23079A01800109000 OZA	SANTISTEB AN DEL PUERTO	109	a	18	Rústic o	Agrario	14,26	130	2	2,1 9	128,52
8	23079A01809002000 OZS	SANTISTEB AN DEL PUERTO	9002	CAMINO	18	Rústic o	Agrario	35,11	42,5			70,22
9	23079A01800109000 OZA	SANTISTEB AN DEL PUERTO	109	o	18	Rústic o	Agrario	25,18	117			50,36
10	23079A01800108000 OZW	SANTISTEB AN DEL PUERTO	108	o	18	Rústic o	Agrario	74,14	854			148,28
11	23079A01809006000 OZW	SANTISTEB AN DEL PUERTO	9006	ARROY O	18	Rústic o	Agrario	4,55	62			9,1
12	23079A01900028000 OZQ	SANTISTEB AN DEL PUERTO	28	o	19	Rústic o	Agrario	42,55	543, 5			85,1
13	23079A01900029000 OZP	SANTISTEB AN DEL PUERTO	29	o	19	Rústic o	Agrario	55,26	455			110,52
14	23079A01909002000 OZR	SANTISTEB AN DEL PUERTO	9002	CAMINO	19	Rústic o	Agrario	3,29	13,5			6,58
15	23079A01900340000 OZZ	SANTISTEB AN DEL PUERTO	340	o	19	Rústic o	Agrario	31,55	171	3	2,1 9	163,1
16	23079A01900339000 OZH	SANTISTEB AN DEL PUERTO	339	o	19	Rústic o	Agrario	28,34	267, 5			56,68
17	23079A01900326000 OZK	SANTISTEB AN DEL PUERTO	326	o	19	Rústic o	Agrario	46,78	561			93,56
18	23079A01900325000 OZO	SANTISTEB AN DEL PUERTO	325	o	19	Rústic o	Agrario	77,24	779, 5			154,48
19	23079A01900312000 OZA	SANTISTEB AN DEL PUERTO	312	c	19	Rústic o	Agrario	31,2	139	4	2,1 9	162,4
20	23079A01909002000 OZR	SANTISTEB AN DEL PUERTO	9002	CAMINO	19	Rústic o	Agrario	7,5	46,5			15
21	23079A01900035000 OZF	SANTISTEB AN DEL PUERTO	35	b	19	Rústic o	Agrario	81,76	830, 5			163,52
22	23079A01900461000 OZX	SANTISTEB AN DEL PUERTO	461	o	19	Rústic o	Agrario	79,19	718, 5			158,38

2	23079A01900042000	SANTISTEB				Rústic			308,		4,8	
3	OZR	AN DEL	42	o	19	o	Agrario	58,95	5	5	4	217,9
2	23079A01900053000	SANTISTEB				Rústic					2,1	
4	OZU	AN DEL	53	o	19	o	Agrario	75,32	457	6	9	250,64
2	23079A01900054000	SANTISTEB				Rústic						
5	OZH	AN DEL	54	o	19	o	Agrario	89	672			178
2	23079A01900064000	SANTISTEB				Rústic			143,			
6	OZP	AN DEL	64	o	19	o	Agrario	16,36	5			32,72
2	23079A01900062000	SANTISTEB				Rústic			526,		2,1	
7	OZG	AN DEL	62	o	19	o	Agrario	91,25	5	7	9	282,5
2	23079A01900063000	SANTISTEB				Rústic						
8	OZQ	AN DEL	63	o	19	o	Agrario	39,62	363			79,24
2	23079A01900072000	SANTISTEB				Rústic			327,			
9	OZO	AN DEL	72	o	19	o	Agrario	40,47	5			80,94
2	4645303VH8344N000	SANTISTEB				Urban	Industri				4,8	
9	1WT	AN DEL	CALLE			o	al	24,18	105	8	4	148,36

3. PLANO

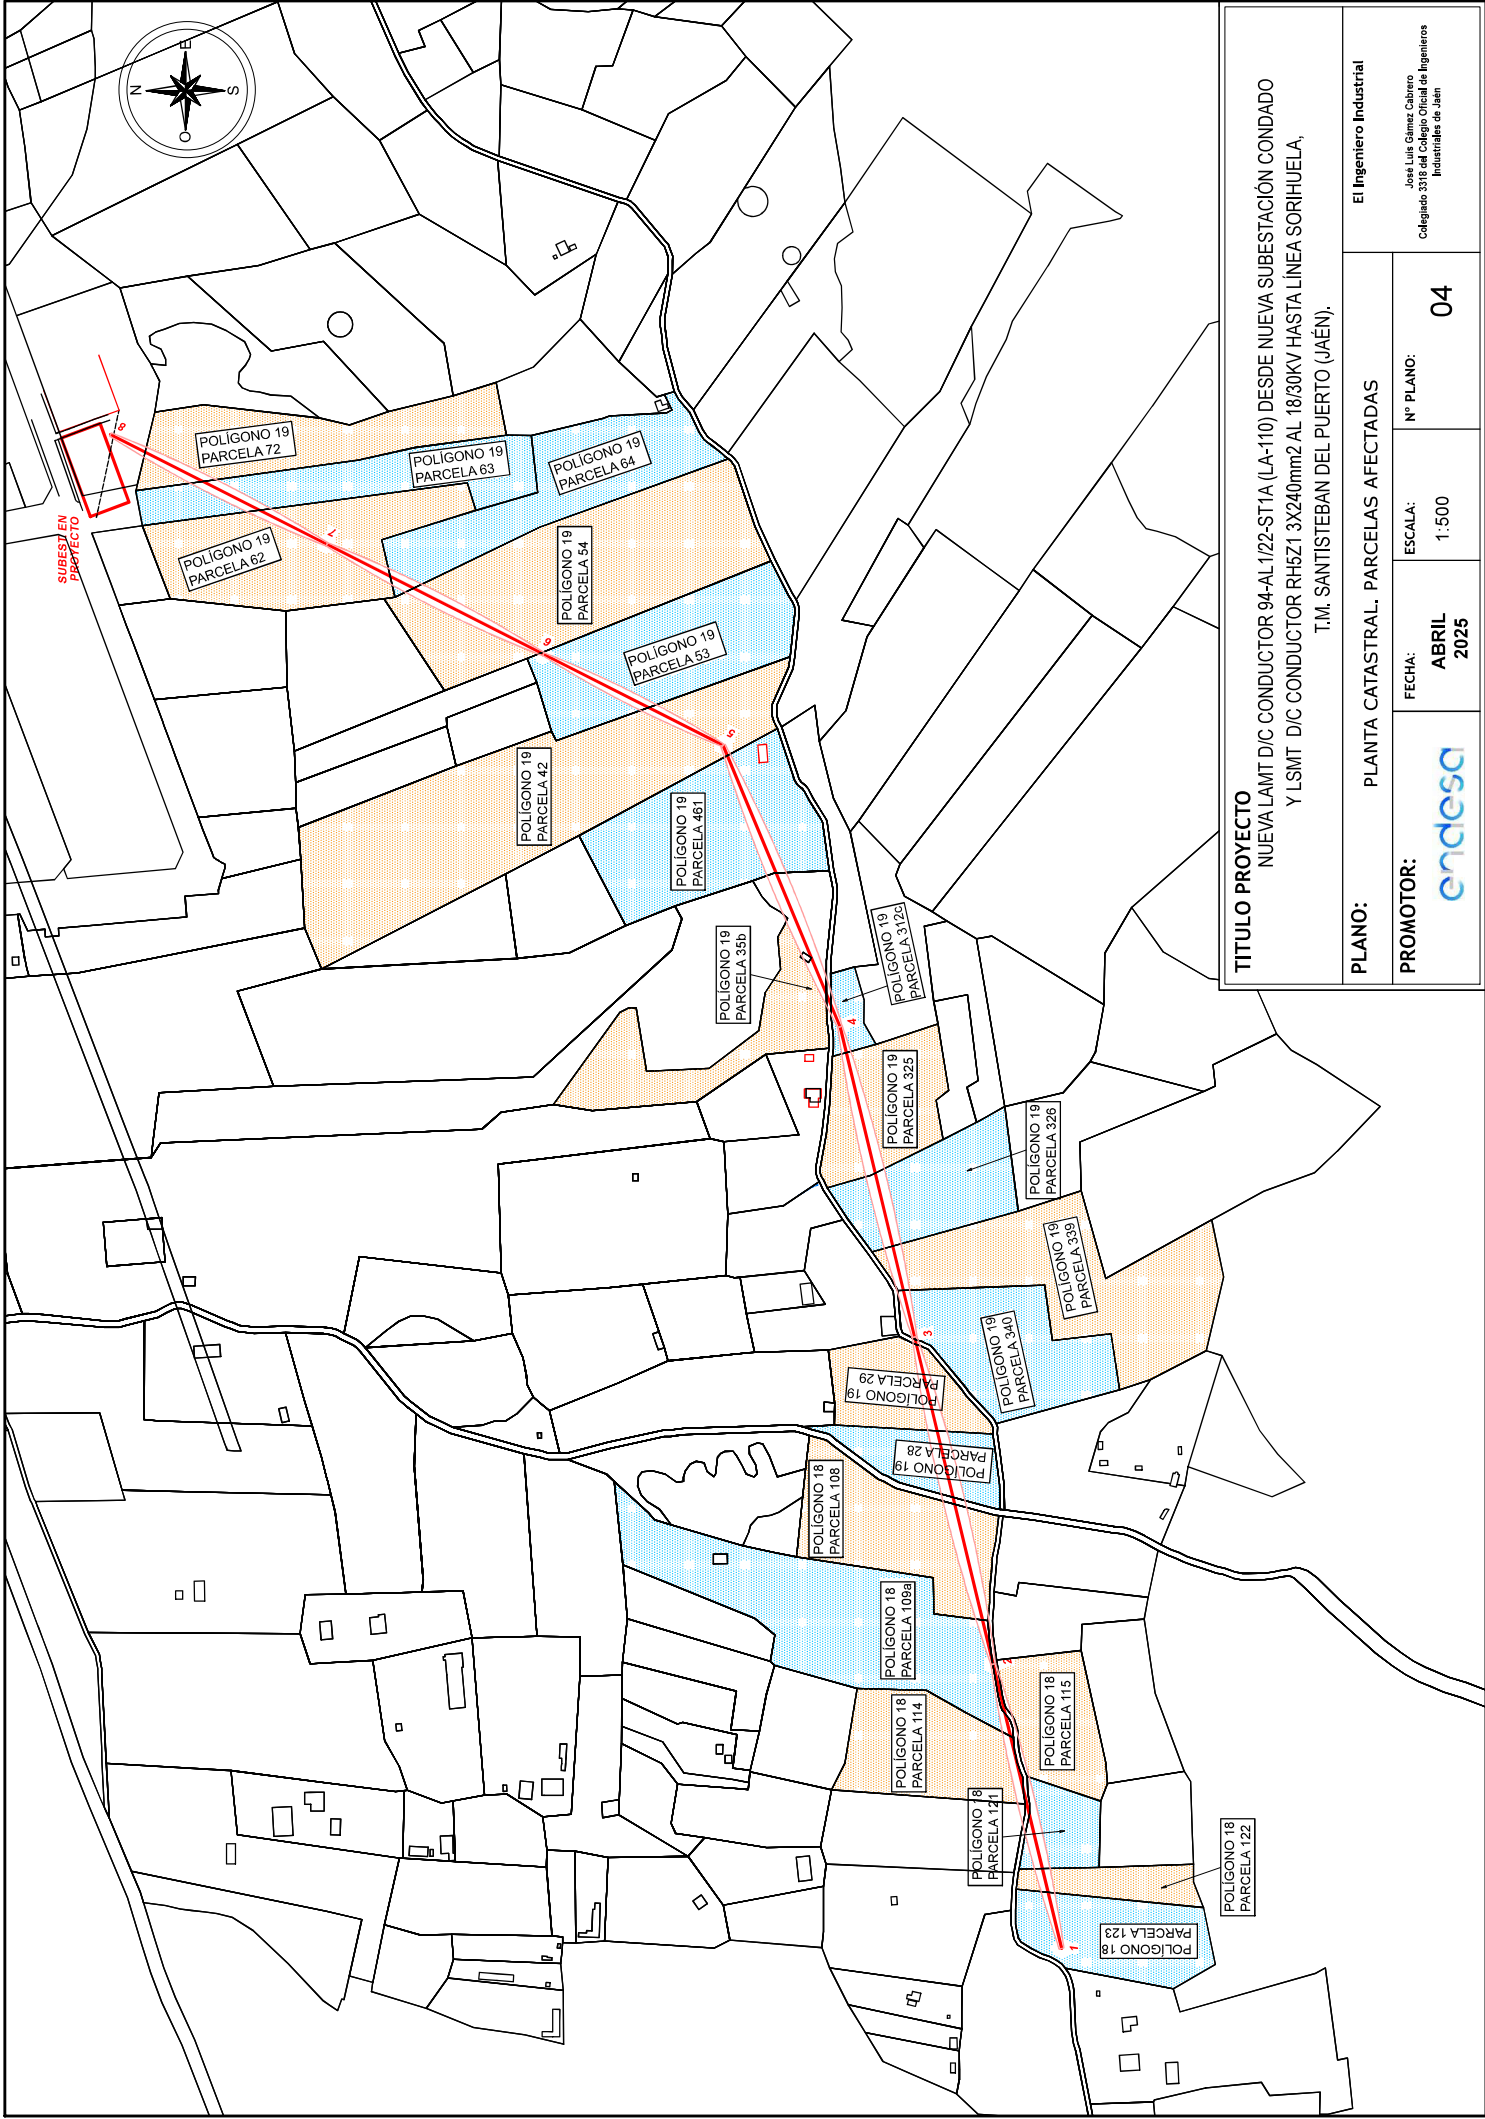



El Ingeniero Técnico Industrial **D. José Luis Gámez Cabrero**, nº 3318 del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Jaén, autor del Proyecto: **JA-P-321 NUEVA LAMT D/C CONDUCTOR 94-AL1/22-ST1A(LA-110) DESDE NUEVA SUBESTACIÓN CONDADO Y LSMT D/C CONDUCTOR RH5Z13X240mm2 AL 18/30KV, HASTA LÍNEA SORIHUELA, T.M. SANTISTEBAN DEL PUERTO (JAÉN).**

RENUNCIA

A los posibles anexos y a la Dirección Técnica de Obra de las instalaciones referidas en el presente proyecto.

En Jaén, marzo de 2025

Fdo.: D. José Luis Gámez Cabrero

Ingeniero Técnico Industrial Col. 3318 de Ingenieros Técnicos Industriales de Jaén.

**GAMEZ
CABRERO
JOSE LUIS -
26507368Y**

Firmado digitalmente
por GAMEZ CABRERO
JOSE LUIS -
26507368Y
Fecha: 2025.04.23
14:38:43 +02'00'